


PROLUMIA®

ROCKDISC II (SEMI SHIELDED)

+ EMERGENCY MODE

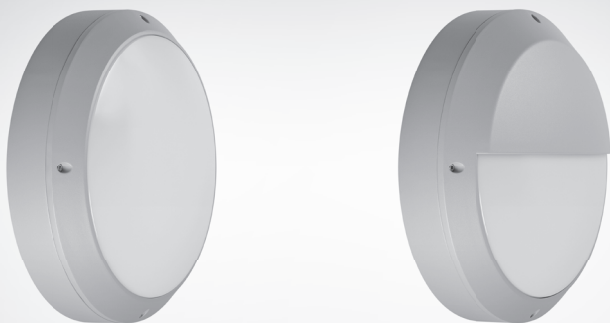

OPERATING INSTRUCTION

GEBRUIKSAANWIJZING
MANUEL D'UTILISATION
INSTALAČNÍ NÁVOD
GEBRAUCHSANLEITUNG

40009121	Rockdisc II + Emergency mode
40009131	Rockdisc II + Microwave sensor + Emergency mode
40009161	Rockdisc II Semi shielded + Emergency mode
40009171	Rockdisc II Semi shielded + Microwave sensor + Emergency mode

CE  IP65    

ATTENTIE


Lees de volgende instructies zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat de montagewerkzaamheden op de juiste manier worden uitgevoerd. Bewaar deze instructies goed voor eventueel toekomstig gebruik.

OPGELET


1. Het product dient te worden geïnstalleerd door gekwalificeerde personen. De installatie dient, voorafgaand aan de montage, spanningsloos te worden gemaakt.
2. De installatiedraad moet minimaal 3x 1,0 mm² zijn en worden aangesloten in overeenstemming met de laatste elektriciteitsvoorschriften van IEE of volgens de nationale eisen.
3. Sluit de stroomtoevoer van de voeding af voordat u de accu vervangt.
4. Raak het elektronische circuit en de componenten niet aan.
5. Indien de autonomie van 1 uur niet meer wordt gehaald, dient de accu vervangen te worden.
6. Neem contact op met een erkende technische service center voor het vervangen van de accu en gebruik alleen originele onderdelen voor andere reparaties.
7. Identificatie code van de accu productiedatum: ex.1810 --- 2018, week10.
8. Raak de LED's niet aan tijdens installatie of onderhoud.
9. Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse D.
10. Door zelfontlading neemt de lading van de accu, als deze niet op het net is aangesloten, langzaam af. Dit kan leiden tot schade aan de accu bij langdurige spanningsloosheid. De hierdoor ontstane schade valt niet onder garantie.
11. Op veel bouwplaatsen kunnen stroomcircuits worden onderbroken op een ongecontroleerde en repetitieve basis tijdens de bouw. Accu's kunnen als gevolg hiervan leeglopen. Het frequent laden en ontladen van de accu zal de levensduur verkorten en kan leiden tot voortijdig falen van de accu. De hierdoor ontstane schade valt niet onder garantie.

TECHNISCHE DATA

Voedingsspanning: AC 220-240V 50/60Hz
Lichtbron: LED SMD2835
Accu: Ni-Cd Duur: 1 uur
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +50°C



Rockdisc II



Rockdisc II
Half afgeschermd


TECHNISCHE INFORMATIE

Artikelnr.	Spanning	LED type	Vermogen*	Max. lichtstroom	Max. lichtstroom noodbedrijf	MW sensor
40009121	220-240V 50/60Hz	SMD2835	15,5W	1300Lm	250Lm	-
40009131	220-240V 50/60Hz	SMD2835	16W	1300Lm	250Lm	Ja
40009161	220-240V 50/60Hz	SMD2835	15,5W	1000Lm	180Lm	-
40009171	220-240V 50/60Hz	SMD2835	16W	1000Lm	180Lm	Ja


*) Het opgenomen vermogen gedurende het laden van de accu kan tot 8W hoger zijn dan, en neemt geleidelijk af tot het gepubliceerde vermogen bij volledig geladen accu.

MICROWAVE SENSOR - BESCHRIJVING

Detectiebereik max. (D x H): 14m x 6m
Detectie-gevoeligheid: 25% - 100%, instelbaar
Brandduur: 5sec - 30min, instelbaar
Daglicht 1: 5 - 15Lux, instelbaar of uitschakelen
Daglicht 2: 35 - 150Lux, instelbaar of uitschakelen (bij daglichtprioriteit)
Nalooptijd: 5 - 30sec - 1 - 5 - 15 - 30min (instelbaar)
Nalooptijd oriëntatieverlichting:
0 - 10 - 20 - 30 - 60 - ∞ min (instelbaar)
Montagehoogte: 6m max.
Bewegingsdetectie: 0,5 ~ 3m/s
Detectiehoek: 150° (wandmontage),
360° (plafondmontage)




Detectiebereik wandmontage (Eenheid: m)
Voorgestelde montagehoogte: 1 - 1,8m




Detectiebereik plafondmontage (Eenheid: m)
Voorgestelde montagehoogte: 2,5 - 6m

MICROWAVE SENSOR - INSTELLING PARAMETERS

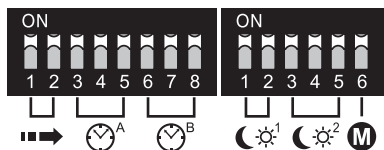


➡ Detectiebereik

Dit bepaalt het effectieve bereik van de bewegingsmelder en wordt met de micro-schakelaars op de sensor ingesteld, zie figuur onder. Wees er van bewust dat het verminderen van de gevoeligheid ook het detectiebereik zal verkleinen.

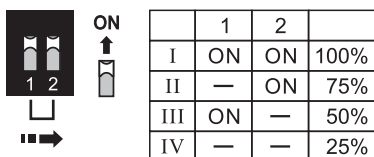


⌚^B Nalooptijd oriëntatieverlichting

Gedurende deze periode zal het armatuur op laag niveau (20%) branden. Wanneer deze is ingesteld op +∞ geeft het armatuur permanent 20% licht als er geen beweging gedetecteerd wordt. Dit wordt ingesteld met micro-schakelaars op de sensor, zie figuur onder.

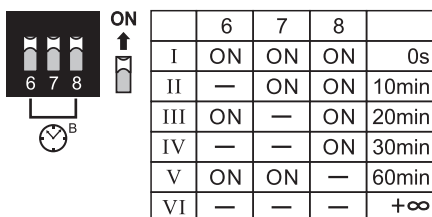


☀² Daglicht 2

Dit is alleen van toepassing onder modus 2. Het verwijst naar het daglichtniveau waaronder het armatuur op laag niveau gaat branden.

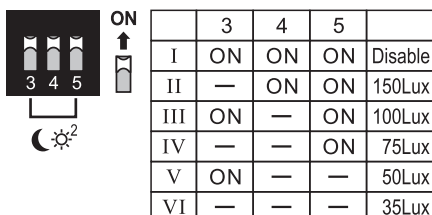


⌚^A Nalooptijd

Dit bepaalt de tijd dat het armatuur op 100% niveau blijft branden. Dit kan worden ingesteld met micro-schakelaars op de sensor, zie figuur onder. Tijdens het installeren van het armatuur is de looptest-instelling (5s) handig om de juiste werking en het bereik vast te stellen.

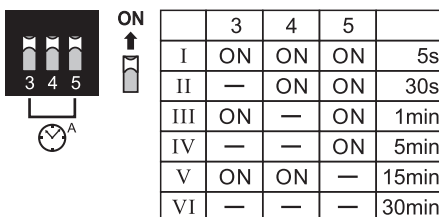


☀¹ Daglicht 1

Hiermee kan de sensor het armatuur inschakelen wanneer het omgevingslicht volledig daglicht (15Lux), weinig daglicht (10Lux) of donker (5Lux) is. Ook kan de sensor hiermee worden uitgeschakeld. Dit wordt ingesteld met micro-schakelaars op de sensor, zie figuur onder. Zolang het lichtniveau boven de ingestelde waarde ligt, zal het armatuur bij bewegingsdetectie uitblijven.

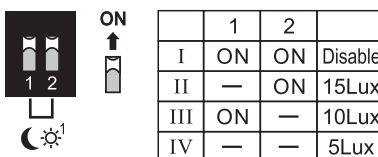


M Mode

Modus 1: Armatuur blijft uit bij bewegingsdetectie indien het daglichtniveau boven de bij "Daglicht 1" ingestelde waarde ligt. Modus 2: Indien het daglichtniveau onder de bij "Daglicht 2" ingestelde waarde komt, zal het armatuur op laag niveau gaan branden. Bij bewegingsdetectie wordt opgeschakeld naar 100%.

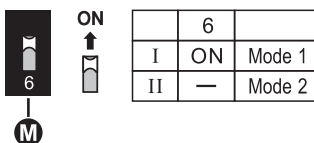

MICROWAVE SENSOR - INSTELLING PARAMETERS

A 0% / 100% / 20%

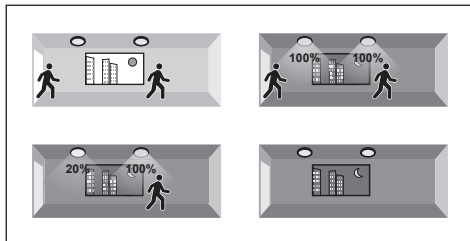


M Modus

ON	6	
I	ON	Mode 1
II	—	Mode 2

N Nalooptijd

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

B 0% / 100%

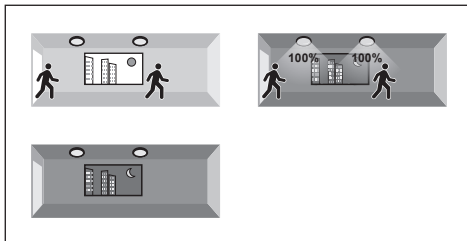


M Modus

ON	6	
I	ON	Mode 1
II	—	Mode 2

N Nalooptijd

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

C 20% / 100%

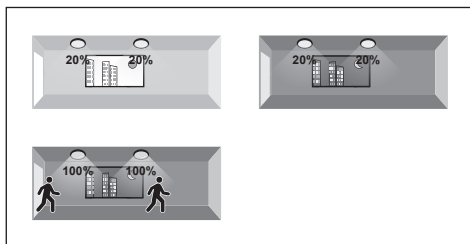


M Modus

ON	6	
I	ON	Mode 1
II	—	Mode 2

N Nalooptijd

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

D 0% / 20% op basis van daglicht / 100% bij beweging

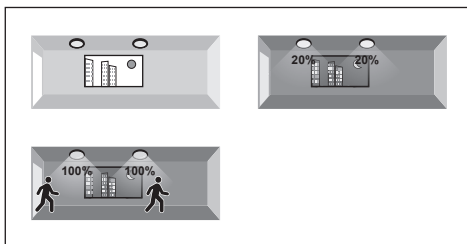


M Modus


ON	6	
I	ON	Mode 1
II	—	Mode 2

MASTER/SLAVE FUNCTIE


Functie A

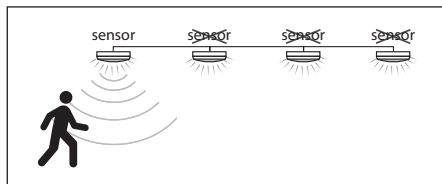


Functie B

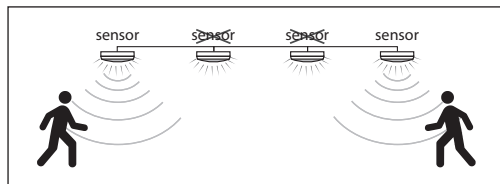

Functie A - Centraal geschakeld

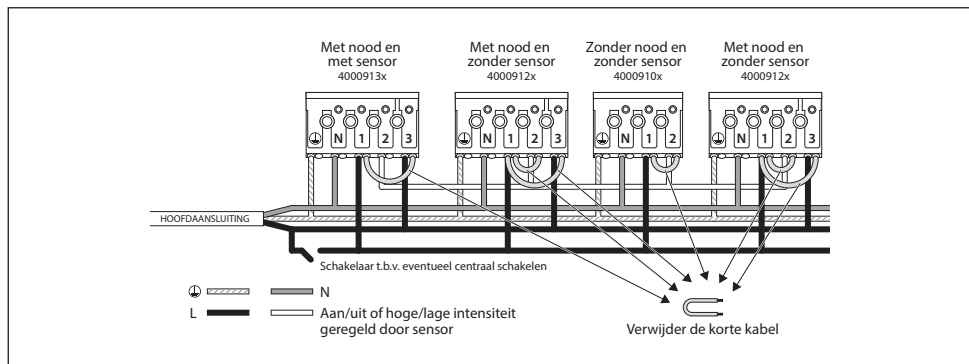

Functie B - Alleen geschakeld d.m.v. ingebouwde sensoren

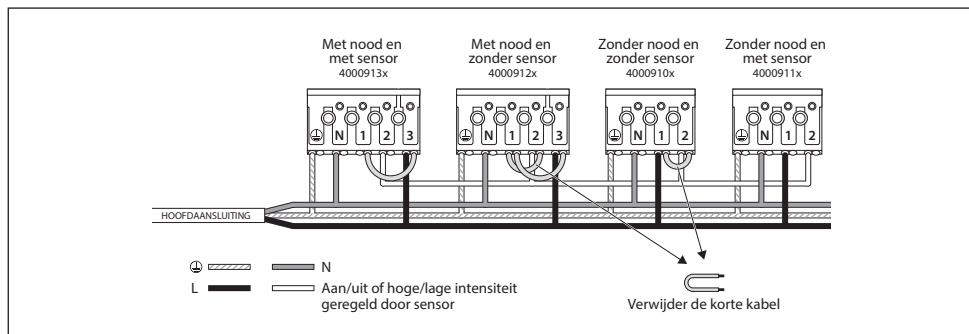

 **Het aantal units in slave-functie is gelimiteerd (max. 60 stuks).**

NL


EN

FR


CZ

DE



MONTAGE

1. Draai de afscherming los met de meegeleverde inbusleutel en open het armatuur.
2. Open het LED paneel.
3. Haal het aansluitsnoer door de thule.
4. Bevestig het armatuur d.m.v. schroeven op de ondergrond.
(Let op de richting. Dit is aangegeven met de marking 'UP' op de basis van het armatuur.)
5. Sluit het aansluitsnoer correct aan op de terminal en fixeer met de trekontlasting. **(Let op: de aardekabel moet stevig worden aangesloten.)**
6. Sluit de stekker van de accu aan op de "Battery +/-" aansluiting van de noodunit. 
7. Sluit het LED paneel.
8. Monteer de afscherming.

ROCKDISC II

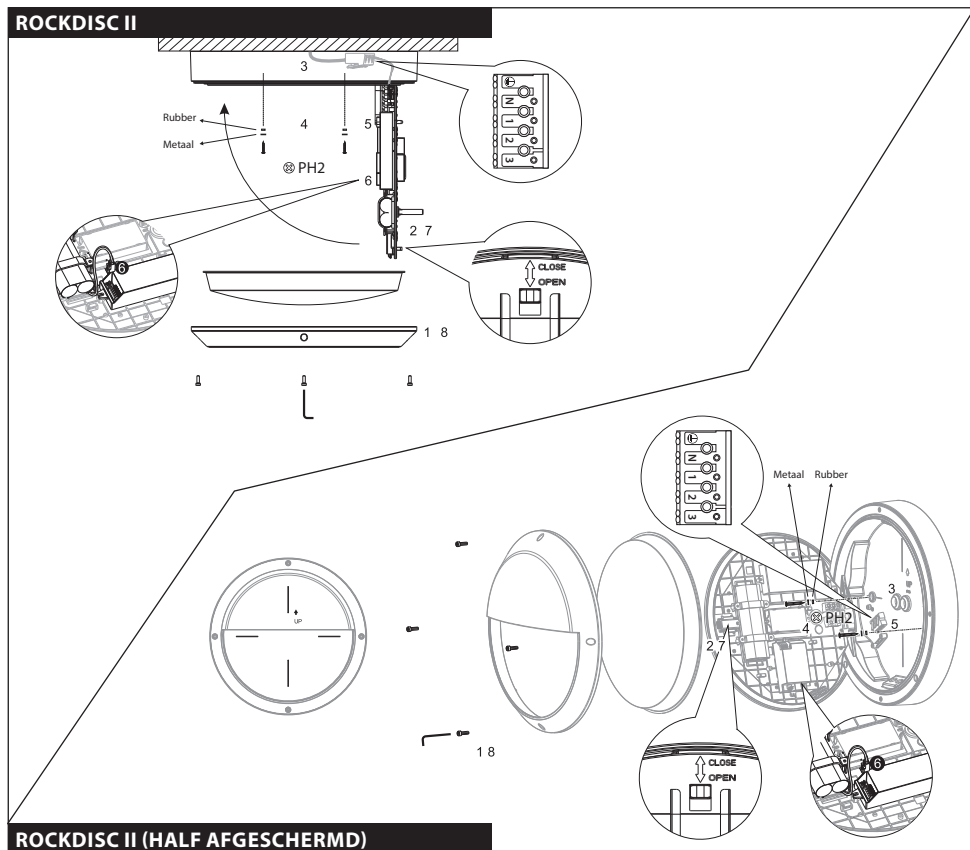


ROCKDISC II (HALF AFGESCHERMD)

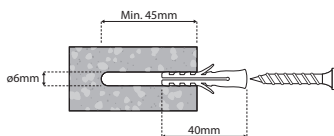


Let op:

- Bij steen niet in de voeg/rand van de steen boren
- In zachte steen geen pneumatische boorhamer gebruiken
- Boorgat stofvrij maken

5 Aansluiting kabel

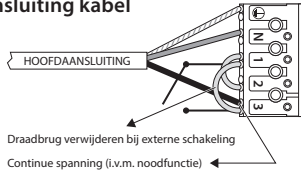

Nood versie

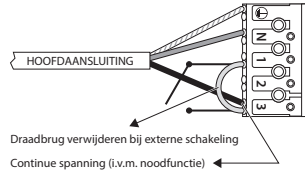

Nood + Sensor versie (geschakelde fase niet verplicht)

ZELFTEST FUNCTIE

Indicator


1. **Groen:**
Nooddriver & accusysteem normaal
2. **Rood knipperend:**
Test mislukt
Controleer armatuur
3. **Amber:**
Test in uitvoering



Tests	status van de batterij tijdens test	Starttijd	Duur van de test	Meet-frequentie	Resultaat	Indicator status	
1	Nooddriver/accu/laden	Opladen	Eerste aansluiting op stroomnet	Real-time	Non-stop	Normaal	Groen licht aan
						Mislukt	Rood licht aan (knippert)
2	Duurtest	Ontladen	30 dagen na de eerste aansluiting op stroomnet	Tijd duurtest (1 uur)	1 keer per jaar	Normaal	Groen licht aan
						Mislukt	Rood licht aan (knippert)
						Test bezig	Amber licht aan
Opmerkingen:		Als een netvoeding tot 24 uur voordat een geprogrammeerde duurtest staat gepland, uitvalt, wordt de test uitgesteld en verplaatst naar tot 7 dagen na reparatie van het stroomnet.					
3	Noodfunctie	Ontladen	60 dagen na de eerste aansluiting op stroomnet	1 min.	1 keer per maand	Normaal	Groen licht aan
						Mislukt	Rood licht aan (knippert)
						Test bezig	Amber licht aan
Opmerkingen:		Als een netvoeding tot 4 uur voordat een geprogrammeerde functionele test staat gepland, uitvalt, wordt de test uitgesteld en verplaatst naar maximaal 10 uur na reparatie van het stroomnet.					

ACCU VERVERGEN


1. Maak het armatuur spanningsloos.
2. Trek de stekker van de accu van de printplaat.
3. Verwijder de plastic bevestigingen.
4. Verwijder de oude accu.
5. Bevestig de nieuwe accu d.m.v. de plastic bevestigingen.
6. Sluit de stekker aan op de printplaat.
7. Noteer de gegevens van ingebruikname van de accu.

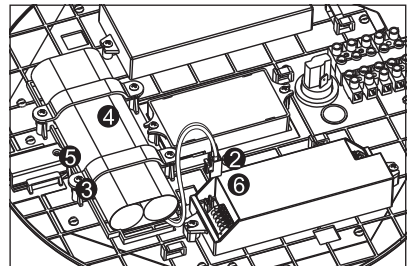

KEUZE LICHTKLEUR

U kunt het armatuur instellen op 2 verschillende lichtkleuren.


De schakelaar is te vinden op de LED module en is te zien wanneer u de beschermingskap heeft verwijderd.

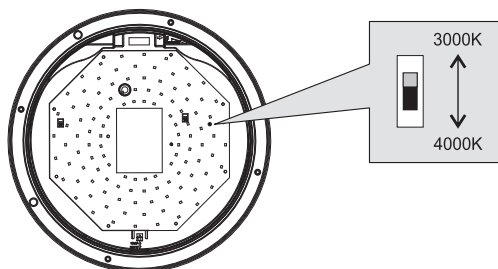

KEUZE LICHTOPBRENGST




U kunt het armatuur instellen op 3 verschillende Lumen waarden.

De schakelaar is te vinden op de LED module en is te zien wanneer u de beschermingskap heeft verwijderd.

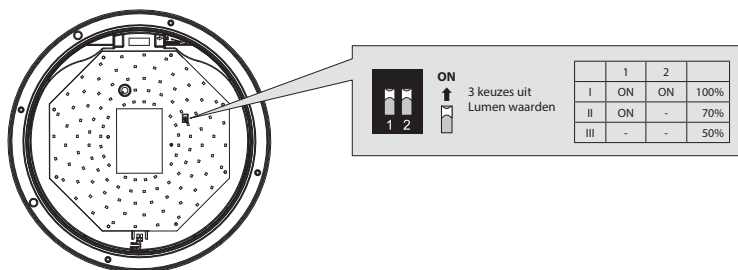

ONDERHOUD

1. Maak het armatuur spanningsloos.
2. Raak de LED's niet aan tijdens onderhoud of schoonmaak.
3. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen om de lamp te reinigen.

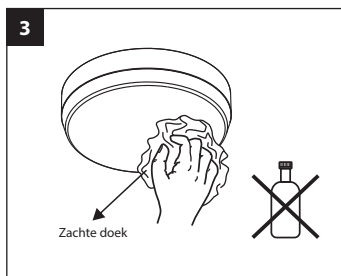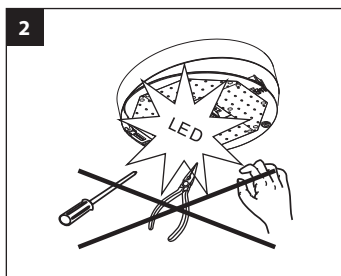

BESCHERMING VAN HET MILIEU

Defecte elektrische apparaten behoren niet te worden weggegooid bij het huishoudelijk afval. Recycle waar mogelijk.

Neem contact op met uw gemeente of uw leverancier voor een deskundig recycling advies.



ATTENTION


Please read the following instructions carefully to ensure that mounting operation will be carried out correctly. These instructions should be properly preserved for future reference.

CAUTION


1. The product must be installed by qualified technicians. The power supply must be cut before installation.
2. The installation wiring must be $3 \times 1.0 \text{ mm}^2$ at least and wired in accordance with the latest IEE electrical regulations or the national requirements.
3. Cut the power supply before replacing battery.
4. Do not touch the electronic circuit and its components.
5. When fixture is unable to maintain the 1 hour duration under battery operation, then the battery must be replaced.
6. Contact an authorised technical service center for the replacement of the battery and use only original manufacturer spare parts for any other repairs.
7. Code for identification of battery production date: ex.1810 --- 2018, week10.
8. Do not touch the LEDs while installing or maintaining.
9. This product contains a light source of energy efficiency class D.
10. The charge of the battery will decrease by self-discharge if not connected to mains supply. Prolonged periods without voltage can damage the battery. Battery warranty claims, as a result of such abuse, are specifically EXCLUDED from warranty terms.
11. On many building sites, power circuits may be cut off in an uncontrolled and repetitive basis during construction. As a result, any unit on these circuits, will have their batteries discharged or 'cycled'. Excessive battery cycling will reduce through-life performance and may lead to premature battery failure. Battery warranty claims, as a result of such abuse, are specifically EXCLUDED from warranty terms.

TECHNICAL DATA

Supply voltage: AC 220-240V 50/60Hz
 Light source: LED SMD2835
 Battery: Ni-Cd Duration: 1 hour
 Operating temperature: $-20^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$



Rockdisc II



Rockdisc II
Semi shielded


TECHNICAL INFORMATION

Article no.	Voltage	LED type	Power*	Max. light output	Max. light output emergency mode	MW sensor
40009121	220-240V 50/60Hz	SMD2835	15.5W	1300Lm	250Lm	-
40009131	220-240V 50/60Hz	SMD2835	16W	1300Lm	250Lm	Yes
40009161	220-240V 50/60Hz	SMD2835	15.5W	1000Lm	180Lm	-
40009171	220-240V 50/60Hz	SMD2835	16W	1000Lm	180Lm	Yes


*) The input power is up to 8W higher than rated power during charging, and will gradually decrease to rated power when battery is fully charged.

MICROWAVE SENSOR - DESCRIPTION

Detection zone max. (d x h): 14m x 6m
 Detection sensitivity: 25% - 100%, adjustable
 Hold time: 5sec - 30min, adjustable
 Daylight 1: 5 - 15Lux, adjustable or disable
 Daylight 2: 35 - 150Lux, adjustable or disable
 (with daylight priority)
 Hold time: 5 - 30sec - 1 - 5 - 15 - 30min (adjustable)
 Hold time orientation lighting:
 0 - 10 - 20 - 30 - 60 - ∞ min (adjustable)
 Mounting height: 6m max.
 Motion detection: 0.5 ~ 3m/s
 Detection angle: 150° (wall installation),
 360° (ceiling installation)




Wall mounting detection area (Unit: m)
Suggested installation height: 1 - 1.8m




Ceiling mounting detection area (Unit: m)
Suggested installation height: 2.5 - 6m

MICROWAVE SENSOR - PARAMETER SETTINGS

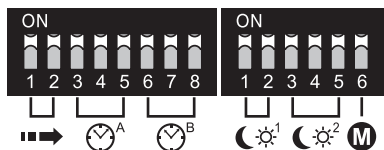


➡ Detection Area

This determines the effective range of the motion detector and is set with DIP switches on the sensor, please see figure below. Note that reducing the sensitivity will also narrow the detection range.

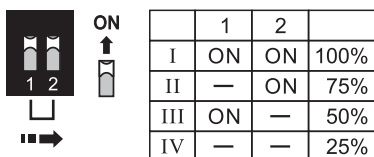

⌚^B Hold time orientation lighting


During this period, the fixture will light up at low level (20%). When this is set to +∞, the fixture gives permanent 20% light when no movement detected. It is set with DIP switches on the sensor, please see figure below.

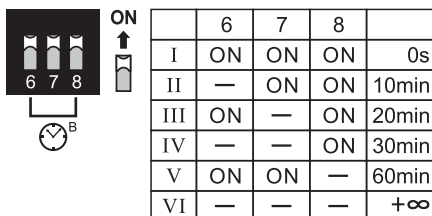

☀² Daylight 2


This is only applicable under mode 2.

Under this daylight level the fixture will light at low level.

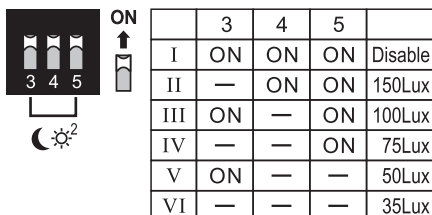


⌚^A Hold Time

This determines the time the fixture remains at 100% and is set with DIP switches on the sensor, please see figure below. The walk test (5s) setting is useful when installing the fixture to establish correct operation and range.

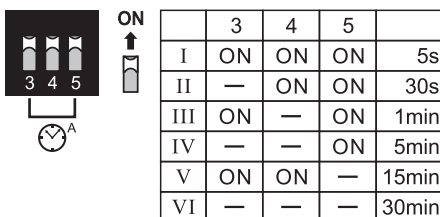

☀¹ Daylight 1


This allows the sensor to switch the unit on when daylight level is either full daylight (15Lux), low daylight (10Lux), or after dark (5Lux). It also allows the sensor to be disabled. As long as the light level is above the set point, the fixture will stay off when motion is detected.

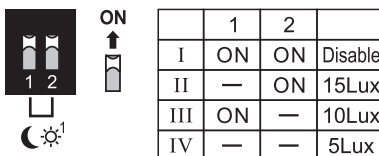

M Mode


Mode 1: Fixture remains off during motion if the daylight level is above the value set at "Daylight 1".

Mode 2: When the daylight level falls below the value set under "Daylight 2", the fixture will light at low level. When motion is detected, it is shifting to 100%.

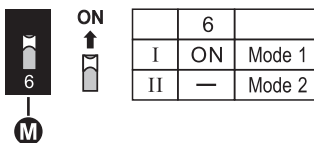

MICROWAVE SENSOR - PARAMETER SETTINGS

A 0% / 100% / 20%

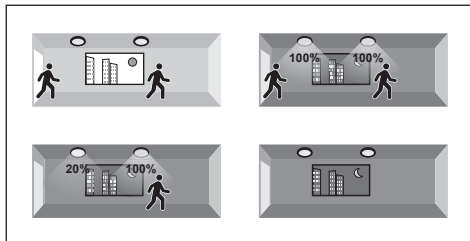

M Mode


ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

M

Hold time

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

B 0% / 100%

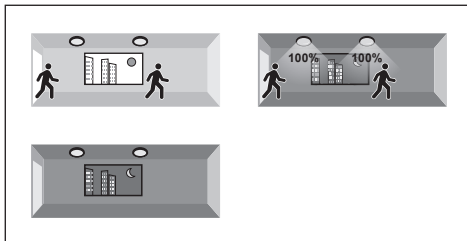

M Mode


ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

M

Hold time

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

C 20% / 100%

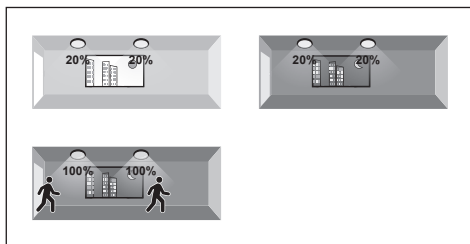

M Mode


ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

M

Hold time

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

D 0% / 20% based upon daylight / 100% when triggered

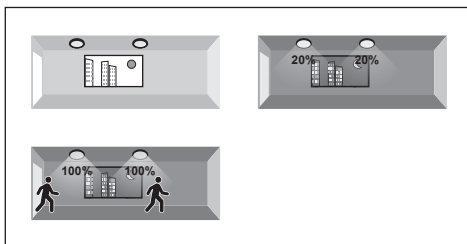

M Mode

ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

M

NL

EN


FR

CZ


DE

MASTER/SLAVE FUNCTION


Function A

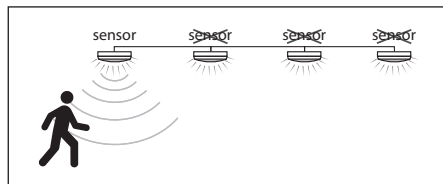


Function B

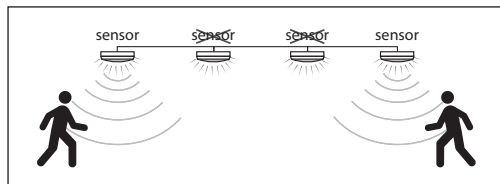

Function A - Central switched

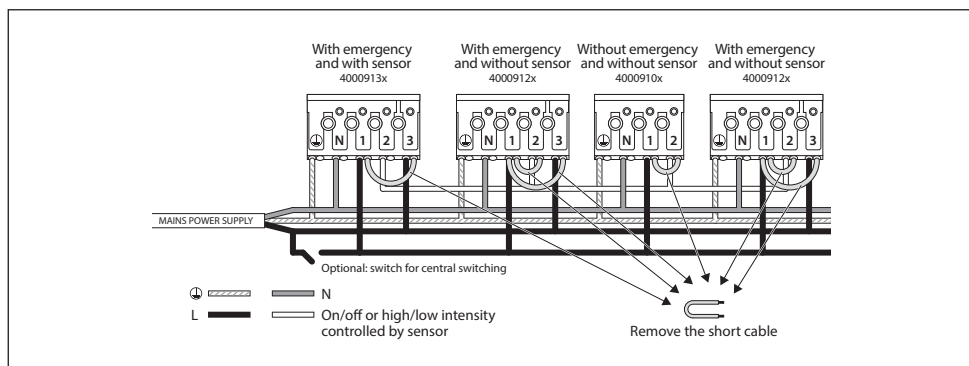


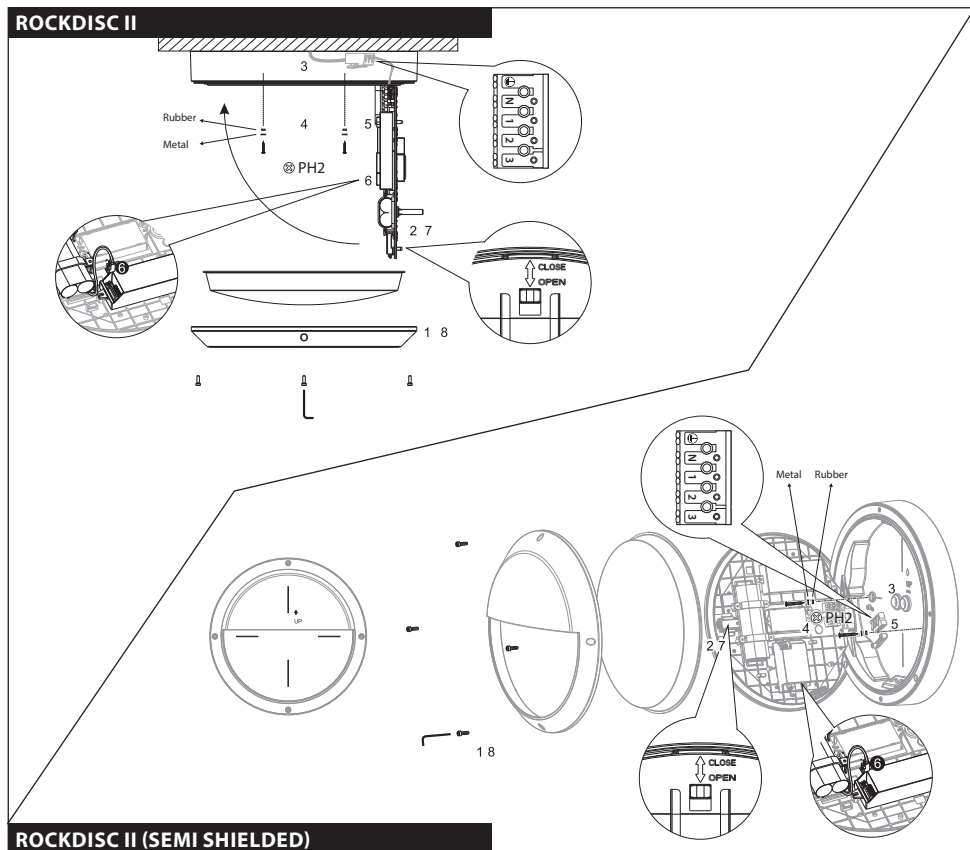
Function B - Only switched by means of built-in sensors

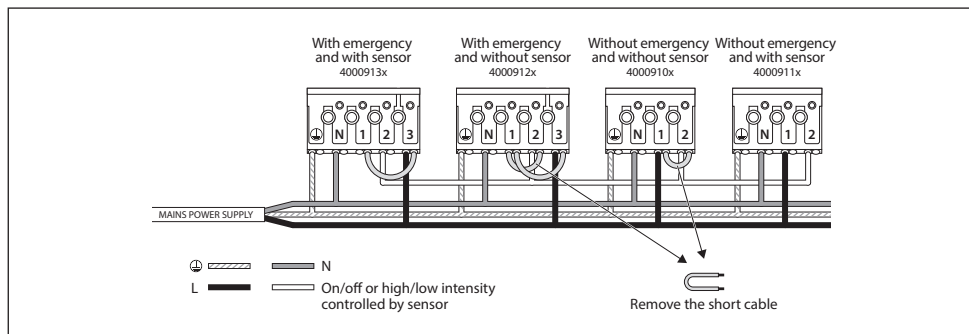



⚠ The number of slaves is limited (max. 60 pcs).

MOUNTING

1. Disassemble the diffuser with the supplied Allen key and open the fixture.
2. Open the LED panel.
3. Pull the power cord through the gasket.
4. Fix the fixture on the surface with screws.
(Pay attention to the direction. This is indicated by the "UP" marking on the base of the fixture.)
5. Connect the power cord on the terminal correctly and fix it with the strain relief. (**Caution: Earth cable must be connected firmly.**)
6. Connect the plug of the battery firmly onto the emergency driver. 
7. Close the LED panel.
8. Assemble the diffuser.




ROCKDISC II (SEMI SHIELDED)

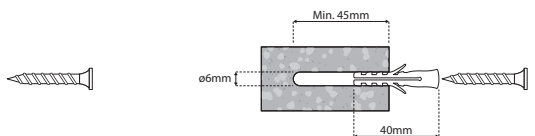


Pay attention:

- With stone, do not drill into the joint/edge of the stone
- Do not use a pneumatic hammer drill in soft stone
- Clear the borehole from dust

5 Cable connection

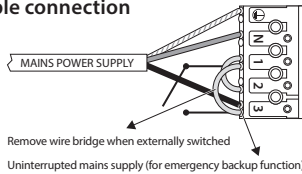

Emergency mode version

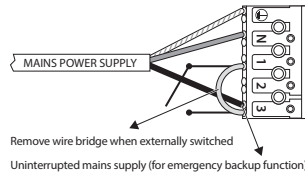

Emergency mode + Sensor version (switched phase not required)

SELF TEST FUNCTION

Indicator


- Green light on:**
Emergency driver on & battery system normal
- Red light flashing:**
Test failed
Check fixture
- Amber light on:**
Test in progress



Tests	Battery status under test	Starting time	Test duration	Test frequency	Result	Indicator status	
1	Emergency driver/battery/charging	Charging	First connection to mains power	Real-time	Non-stop	Normal	Green light on
						Failed	Red light on (flashing)
2	Rated duration time	Discharging	30 days after first connection to mains power	Rated duration time (1h)	Once per year	Normal	Green light on
						Failed	Red light on (flashing)
						Test in progress	Amber light on
Remarks:		If a mains supply failure occurs up to 24hrs before a programmed rated duration test, the test shall be postponed and rescheduled for up to 7 days after restoration of the mains supply.					
3	Emergency function	Discharging	60 days after first connection to mains power	1 min.	Once per month	Normal	Green light on
						Failed	Red light on (flashing)
						Test in progress	Amber light on
Remarks:		If a mains supply failure occurs up to 4hrs before a programmed functional test, the test shall be postponed and rescheduled for up to 10hrs after restoration of the mains supply.					


REPLACING BATTERY

- Cut the power supply.
- Pull the battery plug off the PCB.
- Screw out the plastic fixers.
- Remove the old battery.
- Fix the new battery with the plastic fixers.
- Connect the plug onto PCB.
- Record the data of commissioning of the battery.

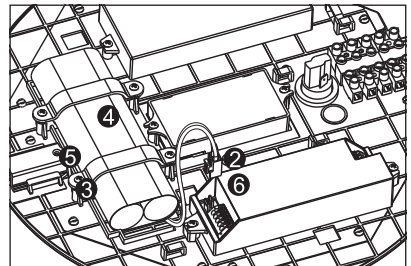


OPTIONAL COLOR TEMPERATURE

There are 2 choices of color temperature by different setting on the surface of the LED light engine. The switch can be found on the LED module and can be seen when you have removed the protective cap.

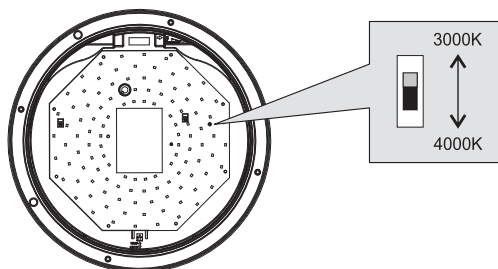




OPTIONAL OUTPUT BRIGHTNESS

There are 3 choices of output brightness by different setting on the surface of the LED light engine. The switch can be found on the LED module and can be seen when you have removed the protective cap.

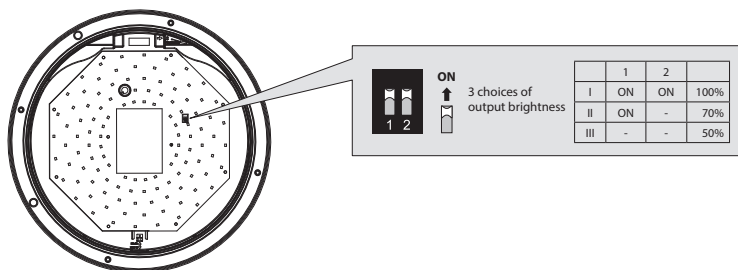

MAINTENANCE

1. Cut off the mains power first.
2. Don't touch the LEDs while maintaining or cleaning.
3. Don't use chemical reagent to clean lamp.

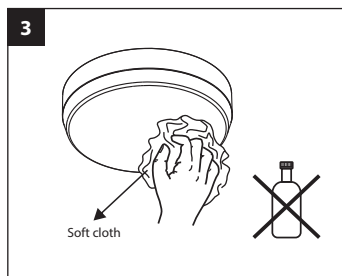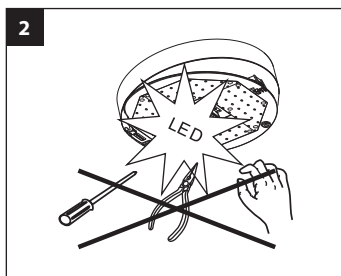

ENVIRONMENTAL PROTECTION

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice.



NL

EN

FR

CZ

DE

ATTENTION

Lisez attentivement les instructions suivantes pour vous assurer que les travaux d'installation sont effectués correctement.
Conservez ces instructions en toute sécurité pour une utilisation future possible.

ATTENTION

1. Le produit doit être installé par des personnes qualifiées. L'installation doit être mise hors tension avant l'installation.
2. Le câble d'installation doit avoir au moins 3x 1,0 mm² et doit être raccordé conformément aux dernières réglementations électriques de l'IEE ou selon les exigences nationales.
3. Débranchez l'alimentation avant de remplacer la batterie.
4. Ne touchez pas le circuit électronique et les composants.
5. Si l'autonomie de 1 heure n'est plus atteinte, la batterie doit être remplacée.
6. Contactez un centre de service technique reconnu pour remplacer la batterie et n'utilisez que des pièces d'origine pour d'autres réparations.
7. Code d'identification de la date de production de la batterie: ex.1810 --- 2018, semaine10.
8. Ne touchez pas les voyants pendant l'installation ou la maintenance.
9. Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.
10. En se déchargeant automatiquement, la charge de la batterie, si elle n'est pas connectée au secteur, diminue lentement. Cela peut entraîner des dommages à la batterie pendant une période de sans tension prolongée. Les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie.
11. Sur de nombreux sites de construction, les circuits de courant peuvent être interrompus de manière incontrôlée et répétitive pendant la construction. En conséquence, les batteries peuvent se décharger. La charge et la décharge fréquente de la batterie réduiront sa durée de vie et entraîneront une défaillance prématurée de la batterie. Les dommages qui en résultent ne sont pas couverts par la garantie.


DONNÉES TECHNIQUES

Tension d'alimentation: AC 220-240V 50/60Hz


Source de lumière: LED SMD2835

Batterie: Ni-Cd Durée: 1 heure

Température de fonctionnement: -20°C - +50°C



Rockdisc II



Rockdisc II
Partiellement blindé

INFORMATIONS TECHNIQUES

Numéro article	Tension d'alimentation	Type LED	Puissance*	Flux lumineux maximal	Fonctionnement d'urgence du flux lumineux maximal	Capteur
40009121	220-240V 50/60Hz	SMD2835	15,5W	1300Lm	250Lm	-
40009131	220-240V 50/60Hz	SMD2835	16W	1300Lm	250Lm	Oui
40009161	220-240V 50/60Hz	SMD2835	15,5W	1000Lm	180Lm	-
40009171	220-240V 50/60Hz	SMD2835	16W	1000Lm	180Lm	Oui

*) La consommation d'énergie pendant le chargement de la batterie peut être jusqu'à 8W plus élevée et diminue graduellement jusqu'à la puissance publiée lorsque la batterie est complètement chargée.

CAPTEUR DE MICRO-ONDES - DESCRIPTION

Plage de détection maxi (D x H): 14m x 6m

Sensibilité de détection: 25% - 100%, réglable

Temps de combustion: 5sec - 30min, réglable

Lumière du jour 1: 5 - 15Lux, réglable ou désactiver

Lumière du jour 2: 35 - 150Lux, réglable ou désactiver (en priorité jour)

Temps de suivi: 5 - 30sec - 1 - 5 - 15 - 30min (réglable)

Temps de suivi lumière d'orientation:


0 - 10 - 20 - 30 - 60 - ∞ min (réglable)

Hauteur d'installation: 6m max.


Détection de mouvement: 0,5 ~ 3m/s

Angle de détection: 150° (montage mural),

360° (montage au plafond)




Portée de détection montage mural (Unité: m)
Hauteur de montage proposée: 1 - 1,8m



Portée de détection montage au plafond (Unité: m)
Hauteur de montage proposée: 2,5 - 6m

CAPTEUR DE MICRO-ONDES - RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

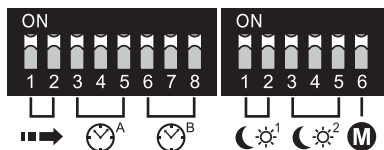

Portée de détection

Ceci détermine la portée effective du détecteur de mouvement et sera réglé par les micro-interrupteurs sur le capteur, voir la figure ci-dessous. Sachez que réduire la sensibilité réduira également la plage de détection.

	1	2	
I	ON	ON	100%
II	—	ON	75%
III	ON	—	50%
IV	—	—	25%

Temps de suivi éclairage d'orientation

Pendant cette période, le luminaire brûlera au niveau bas (20%). Lorsque ce paramètre est réglé sur +∞, le luminaire s'allume en permanence 20% si aucun mouvement n'est détecté. Ceci est réglé par des micro-interrupteurs sur le capteur, voir la figure ci-dessous.

	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

Lumière de jour 2

Ceci n'est applicable que dans le mode 2.

Il se réfère au niveau de la lumière du jour auquel le luminaire au niveau bas s'allume.

	3	4	5	
I	ON	ON	ON	Disable
II	—	ON	ON	150Lux
III	ON	—	ON	100Lux
IV	—	—	ON	75Lux
V	ON	—	—	50Lux
VI	—	—	—	35Lux

Temps de suivi

Ceci détermine le temps pendant lequel le luminaire reste allumé à 100%. Ceci peut être réglé avec les micro-interrupteurs sur le capteur, voir la figure ci-dessous. Lors de l'installation du luminaire, le réglage du test de marche (5s) est utile afin de déterminer le fonctionnement et la portée correcte.

	3	4	5	
I	ON	ON	ON	5s
II	—	ON	ON	30s
III	ON	—	ON	1min
IV	—	—	ON	5min
V	ON	ON	—	15min
VI	—	—	—	30min

Lumière de jour 1

Ceci permet au capteur d'allumer le luminaire lorsque la lumière ambiante est en plein jour (15Lux), en basse lumière (10Lux) ou sombre (5Lux). Il permet également de désactiver le capteur. Ceci est réglé par des micro-interrupteurs sur le capteur, voir la figure ci-dessous. Tant que le niveau d'éclairage est supérieur à la valeur définie, le luminaire restera éteint pendant la détection de mouvement.

	1	2	
I	ON	ON	Disable
II	—	ON	15Lux
III	ON	—	10Lux
IV	—	—	5Lux

Mode

Mode 1: Le luminaire restera éteint pendant la détection de mouvement si le niveau de lumière du jour est supérieur à la valeur réglée sur "Lumière de jour 1".
Mode 2: Si le niveau de la lumière de jour tombe en dessous de la valeur réglée sur "Lumière de jour 2", le luminaire s'allume au niveau bas. En cas de détection de mouvement, il passera à 100%.

	6	
I	ON	Mode 1
II	—	Mode 2

NL

EN


FR

CZ

DE

CAPTEUR DE MICRO-ONDES - RÉGLAGE DES PARAMÈTRES

A 0% / 100% / 20%

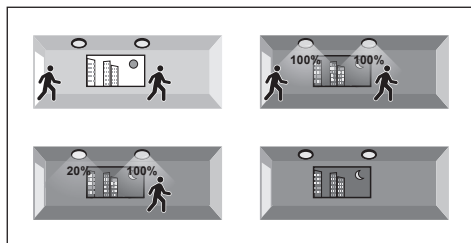

M Mode


ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

M

⌚ Temps de suivi

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

B 0% / 100%

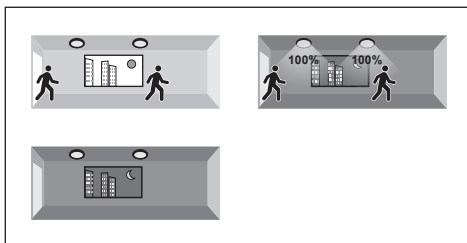

M Mode


ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

M

⌚ Temps de suivi

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

C 20% / 100%

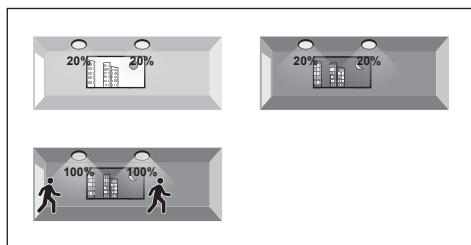

M Mode


ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

M

⌚ Temps de suivi

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

D 0% / 20% basé sur la lumière du jour / 100% en cas de mouvement

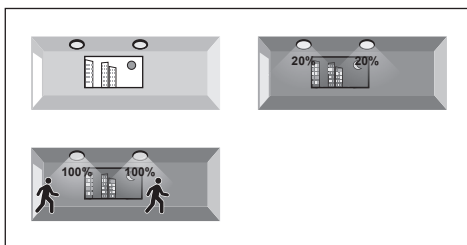


M Mode

ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	


M

FONCTION MAÎTRE / ESCLAVE


Fonction A

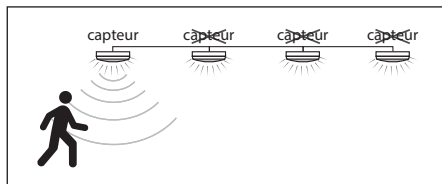


Fonction B

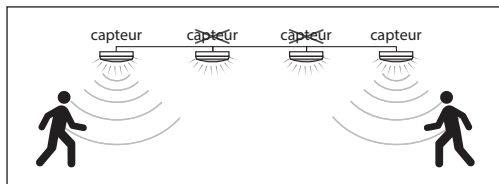

Fonction A - Commutation centralisée

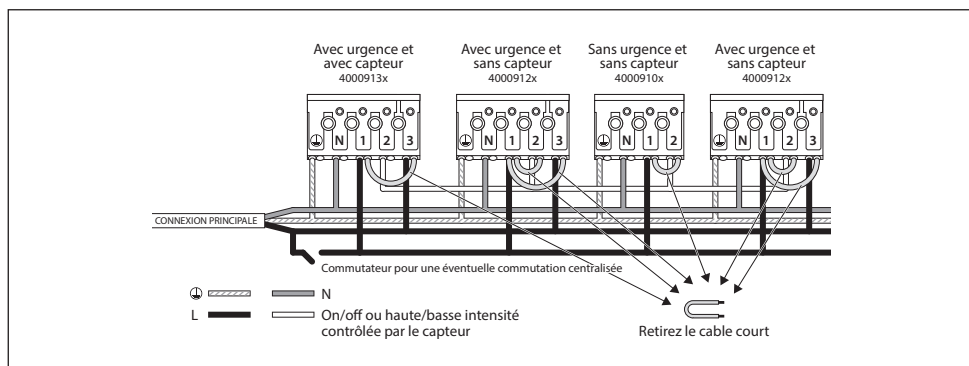

Fonction B - Seulement commuté au moyen de capteurs intégrés

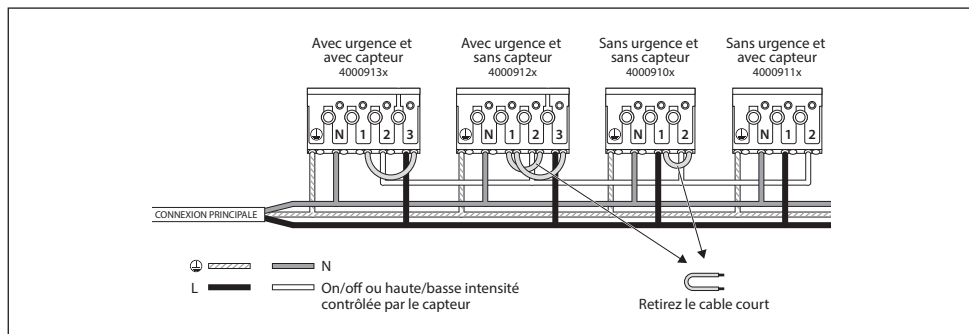

 **Le nombre d'unités dans la fonction esclave est limité (max. 60 pièces).**

NL

EN


FR

CZ



DE

INSTALLATION

1. Desserrez le couvercle avec la clé hexagonale fournie et ouvrez le luminaire.
2. Ouvrir le panneau LED.
3. Passer le câble à travers le thule.
4. Fixez l'appareil au moyen de vis sur la surface.
(Notez la direction. Ceci est indiqué par le marquage 'UP' sur la base du luminaire.)
5. Connectez le câble de connexion au terminal correctement et le fixer avec le réducteur de tension.
(Attention: le câble de terre doit être solidement connecté.)
6. Branchez la fiche de la batterie à la connexion "Battery +/-" de l'unité d'urgence. ⚠
7. Fermez le panneau LED.
8. Montez le bouclier.

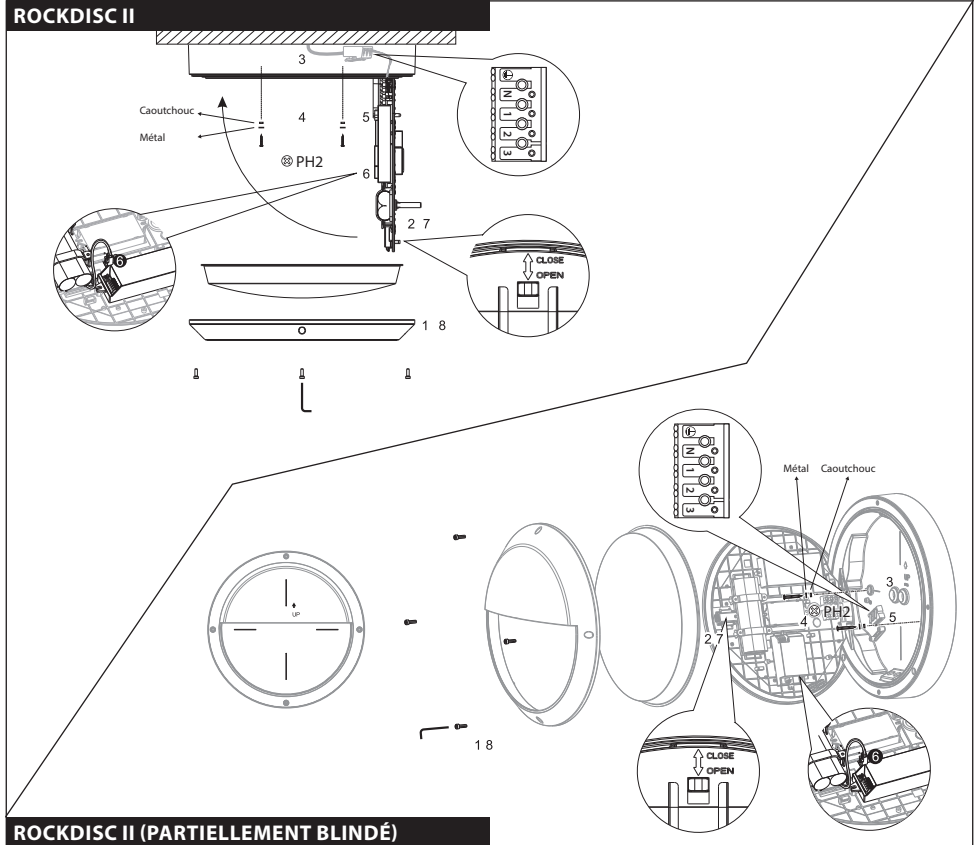


ROCKDISC II (PARTIELLEMENT BLINDÉ)

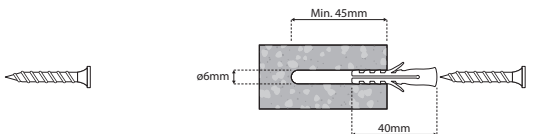


Attention:

- En cas de pierre, ne pas percer dans le joint/bord de la pierre
- Ne pas utiliser de marteau perforateur pneumatique dans la pierre tendre
- Débarrassez le forage de la poussière

5 Câble de connexion

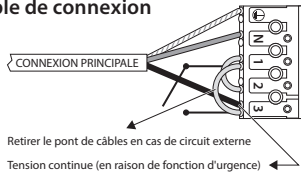

Version d'urgence

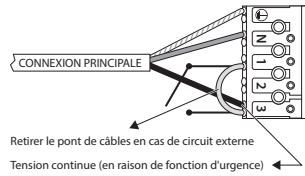

Urgence + version du capteur (phase commutée non requise)

FONCTION D'AUTO-TEST

Indicateur


1. Vert:
Pilote d'urgence et système de batterie normal
2. Rouge clignotant:
Test échoué
Vérifier l'appareil
3. Ambre:
Test en cours



Tests	Status de la batterie pendant le test	Heure de début	Durée de l'essai	Fréquence de mesure	Résultat	Statut de l'indicateur	
1	Pilote d'urgence / batterie / charge	Chargement	Première connexion au réseau	En temps réel	Non-stop	Normal	Lumière verte allumée
						Échoué	Lumière rouge allumée (clignotant)
2	Test de durée	Déchargement	30 jours après la première connexion au réseau	Test de durée (1 heure)	Une fois par an	Normal	Lumière verte allumée
						Échoué	Lumière rouge allumée (clignotant)
						Test occupé	Ambre allumée
Remarques:		Si une alimentation de réseau est interrompue jusqu'à 24 heures avant qu'un test de durée programmé devrait s'effectuer, le test est retardé et déplacé à 7 jours après la réparation de l'alimentation électrique.					
3	Fonction d'urgence	Déchargement	60 jours après la première connexion au réseau	1 min.	Une fois par mois	Normal	Lumière verte allumée
						Échoué	Lumière rouge allumée (clignotant)
						Test occupé	Ambre allumée
Remarques:		Si une alimentation électrique jusqu'à 4 heures avant un test fonctionnel programmé échoue, le test est retardé et déplacé jusqu'à un maximum de 10 heures après la réparation de l'alimentation électrique.					

REEMPLACER LA BATTERIE


1. Mettez l'appareil hors tension électrique.
2. Retirez la fiche de la batterie de la carte de circuit.
3. Retirez les attaches en plastique.
4. Retirez la vieille batterie.
5. Fixez la nouvelle batterie en utilisant les fixations en plastique.
6. Connectez la fiche à la carte de circuit.
7. Prenez note des données pour la mise en service de la batterie.

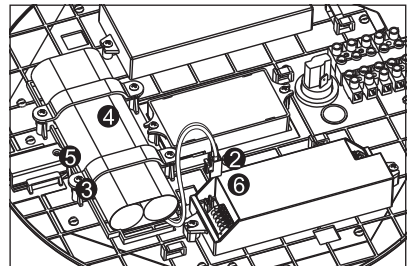

CHOIX DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR

Vous pouvez régler le luminaire sur 2 températures de couleur différentes.


L'interrupteur se trouve à côté du module LED et peut être vu lorsque vous avez retiré le capuchon de protection.

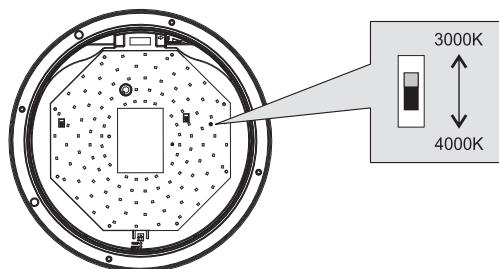

CHOIX DE LA SORTIE DE LUMIÈRE




Vous pouvez définir l'appareil à 3 valeurs Lumen différentes.

L'interrupteur se trouve à côté du module LED et peut être vu lorsque vous avez retiré le capuchon de protection.

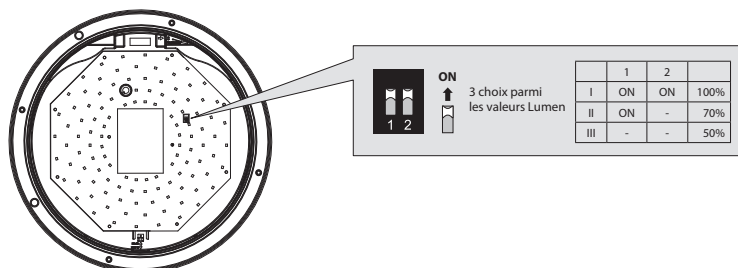

ENTRETIEN

1. Couper la tension du luminaire.
2. Ne touchez pas les LED pendant l'entretien ou le nettoyage.
3. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques pour nettoyer le luminaire.

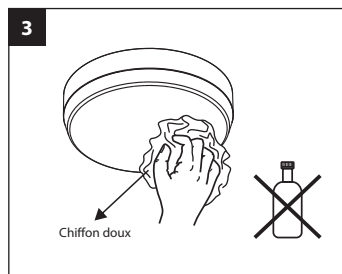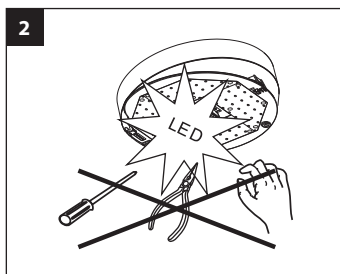

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Les appareils électriques défectueux ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recycler si possible. Contactez votre municipalité ou votre fournisseur pour obtenir des conseils spécialisés en matière de recyclage.



UPOZORNĚNÍ

Prosíme, přečtěte si pozorně návod k použití před začátkem instalace. Tento návod k použití si uchovejte pro případnou budoucí potřebu.

UPOZORNĚNÍ

1. Instalace může být provedena pouze kvalifikovaným pracovníkem. Přívod proudu musí být odpojen před začátkem instalace.
2. Průřez vodičů připojovacího vedení musí být min. 3x 1,0 mm² a zapojení dle IEE mezinárodních elektrických regulací.
3. Odpojte přívod elektrického proudu před výměnou baterie.
4. Nedotýkejte se elektrického obvodu a jeho komponentů.
5. Při poškození či nefunkčnosti LED osvětlení je nutná výměna celého svítidla.
6. Pokud svítidlo nesvítilí minimálně 1 hodinu při provozu na baterii, baterie musí být vyměněna.
7. Kód pro identifikaci výroby baterie: např. 1810= 2018, týden 10.
8. Nedotýkejte se LED diod během instalace ani při údržbě.
9. Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.
10. Pokud baterie není připojena k hlavnímu zdroji napětí dochází k vybíjení a tím i snížení kapacity baterie. Delší odpojení od zdroje může baterii poškodit. Při porušení této zásady nelze uznat záruku.
11. Během výstavby mohou být elektrické okruhy opakovaně odpojovány, čímž je způsobeno časté nabíjení a vybíjení baterie vedoucí ke snížení životnosti a může způsobit i její předčasně selhání. Reklamacce týkající se baterie používané za těchto podmínek jsou výslovně vyloučeny z podmínek záruky.


TECHNICKÁ DATA

Napájení: AC 220-240V 50/60Hz


Světelný zdroj: LED SMD2835

Baterie: Ni-Cd Výdrž: 1h

Provozní teplota: -20°C – +50°C



Rockdisc II



Rockdisc II
S krytem

TECHNICKÉ INFORMACE

Obj.č.	Napájení	Typ LED	Příkon*	Maximální světelný tok	Maximální světelný tok v nouzovém režimu	Senzor
40009121	220-240V 50/60Hz	SMD2835	15,5W	1300Lm	250Lm	-
40009131	220-240V 50/60Hz	SMD2835	16W	1300Lm	250Lm	Ano
40009161	220-240V 50/60Hz	SMD2835	15,5W	1000Lm	180Lm	-
40009171	220-240V 50/60Hz	SMD2835	16W	1000Lm	180Lm	Ano

*) Spotřeba energie při nabíjení baterie může být až o 8W vyšší uvedená hodnota napětí. Napětí postupně klesá, když je baterie plně nabitá.

MIKROVLNNÝ SENZOR - POPIS

Detekční zóna max. (š x v): 14m x 6m

Citlivost detekce: 25% - 100%, lze přizpůsobit

Doba plného osvětlení: 5 s - 30 min, lze přizpůsobit

Režim denního osvětlení 1:

5 - 15Lux, lze přizpůsobit nebo vypnout

Režim denního osvětlení 2:

35 - 150Lux, lze přizpůsobit nebo vypnout (s prioritou denního osvětlení)

Doba plného osvětlení:

5 - 30 s - 1 - 5 - 15 - 30 min, lze přizpůsobit

Doba orientačního osvětlení:


0 - 10 - 20 - 30 - 60 - ∞ min, lze přizpůsobit

Montážní výška: 6m max.


Detektor pohybu: 0.5 ~ 3m/s

Úhel detekce: 150° (nástěnná montáž),

360° (stropní montáž)




Oblast detekce při nástěnné montáži (Jednotka: m)
Doporučená montážní výška: 1 - 1.8m




Oblast detekce při stropní montáži (Jednotka: m)
Doporučená montážní výška: 2.5 - 6m

NASTAVENÍ PARAMETRŮ MV SENZORU

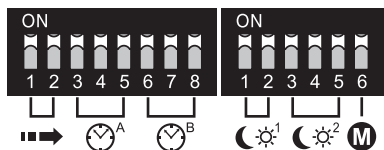


➡ Oblast detekce

Tato funkce definuje rozsah detektoru pohybu a je nastavitelná pomocí přepínačů na senzoru, viz náčrty níže. Redukce citlivosti také zúží oblast detekce.

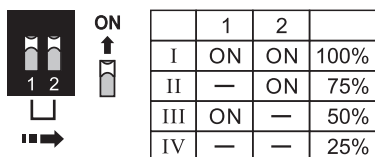

🕒^B Doba orientačního osvětlení


Během této doby bude svítidlo vydávat slabé osvětlení (20%). Při volbě + ∞ svítidlo vydává 20% osvětlení vždy, pokud není zaznamenán pohyb. Lze nastavit pomocí přepínačů na senzoru, viz náčrty níže.

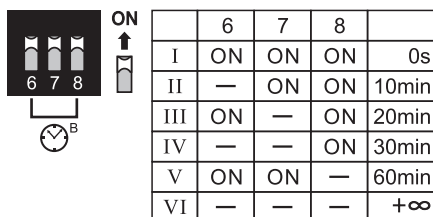

☀️² Režim denního osvětlení 2


Tato funkce lze spustit pouze v módu 2.

Svítidlo vydá slabé osvětlení při denním osvětlení.

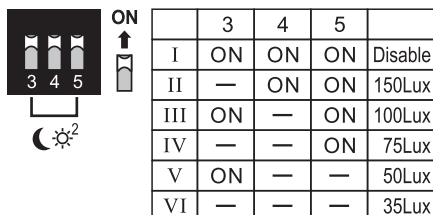


🕒^A Doba plného osvětlení

Tato funkce definuje čas, po který svítidlo vydává 100% osvětlení a je nastavitelná pomocí přepínačů na senzoru, viz náčrty níže. Při instalaci je vhodné dobu spuštění vyzkoušet průchodem pod senzorem pro zvolení vhodného nastavení.

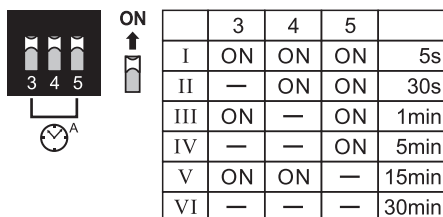

☀️¹ Režim denního osvětlení 1


Tato funkce umožňuje zapnutí senzoru v závislosti na intenzitě denního osvětlení. Plné denní osvětlení (15 Lux), přitmy (10 Lux), po setmění (5 Lux). Také možnost vypnutí senzoru. Při vyšší intenzitě denního osvětlení než bylo zvoleno na senzoru, zůstane svítidlo vypnuté i při zaznamenaní pohybu.

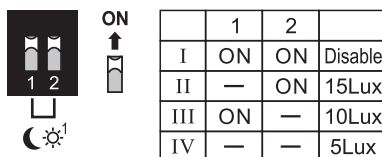

Ⓜ Mód


Mód 1: Svítidlo zůstane vypnuté při detekci pohybu pokud intenzita denního osvětlení přesahuje hodnotu nastavenou jako "Režim denního osvětlení 1".

Mód 2: Pokud intenzita denního osvětlení klesne pod hodnotu nastavenou jako "Režim denního osvětlení 2", svítidlo vydá slabé osvětlení. Při detekci pohybu zvýší osvětlení na 100%.

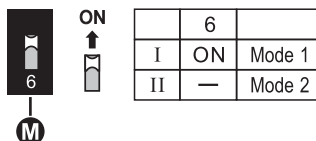

NASTAVENÍ PARAMETRŮ MV SENZORU

A 0% / 100% / 20%

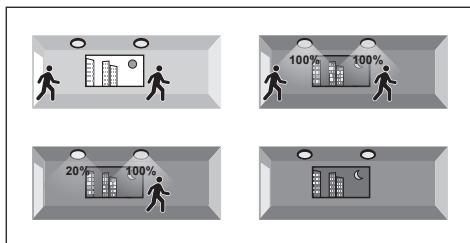


M Mód

ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

Doba osvětlení

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

B 0% / 100%

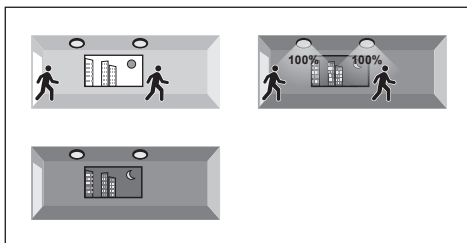


M Mód

ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

Doba osvětlení

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

C 20% / 100%

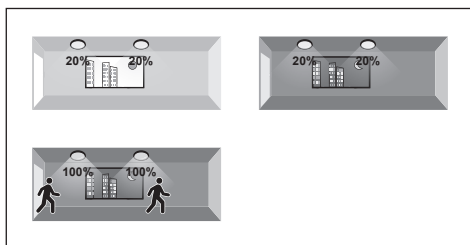


M Mód

ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

Doba osvětlení

ON	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	+∞

D 0% / 20% v závislosti na denním osvětlení / 100% při detekci pohybu

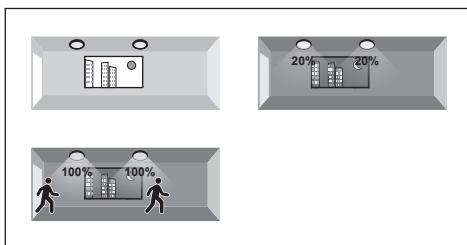

M Mód

ON	6		
I	ON	Mode 1	✓
II	—	Mode 2	

NL

EN


FR

CZ


DE

FUNKCE MASTER/SLAVE


Funkce A

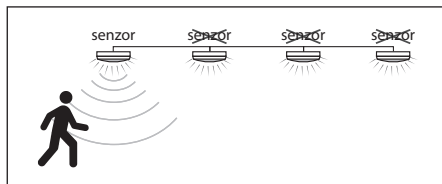


Funkce B

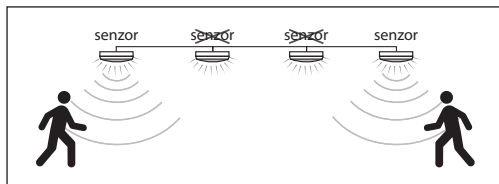

Funkce A - Centrální spínání

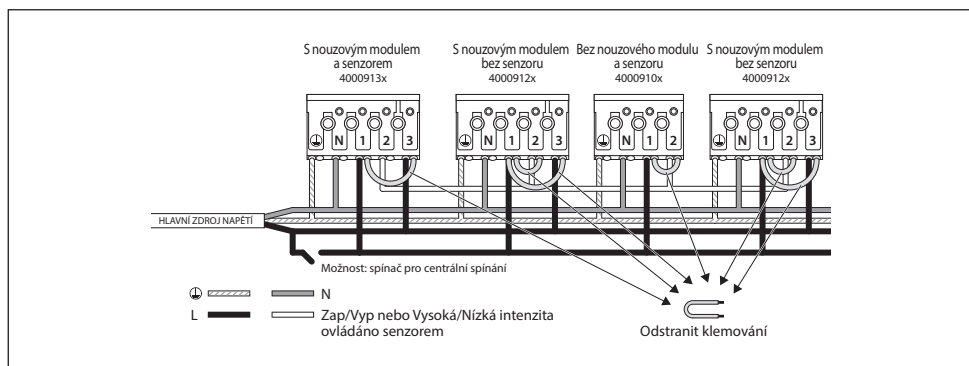


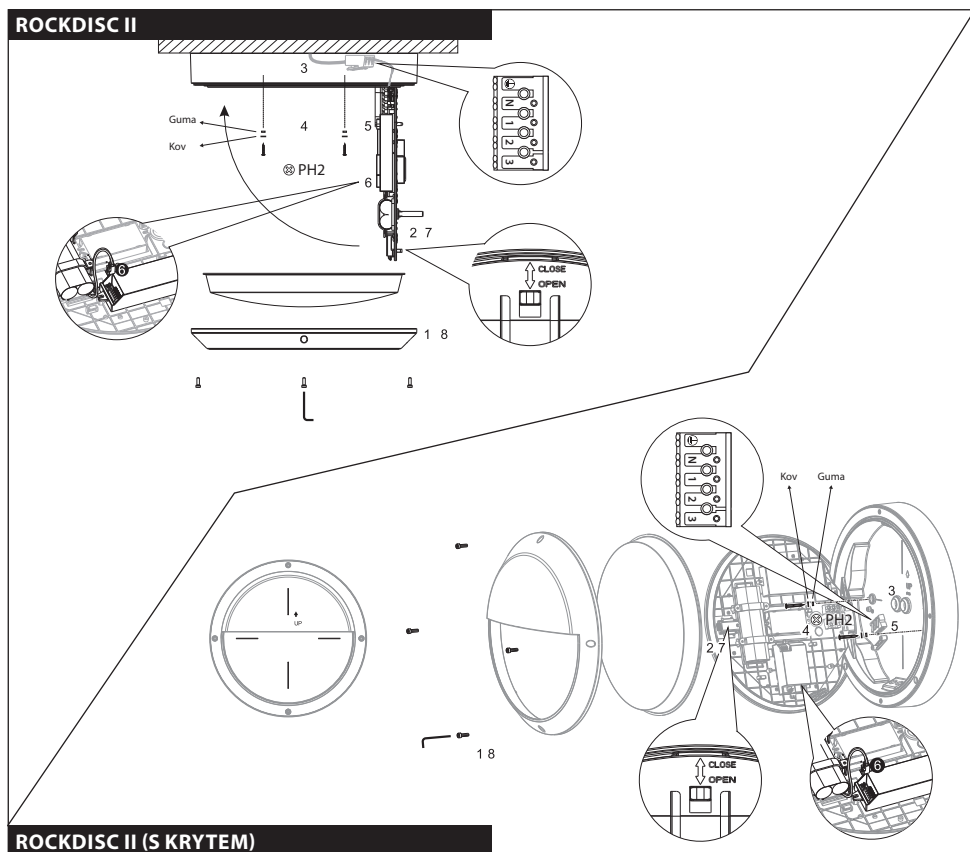
Funkce B - Spínání pouze pomocí vestavěných čidel

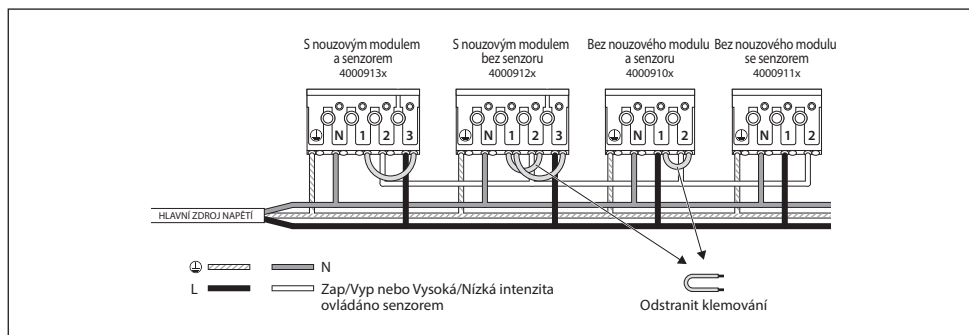



⚠ Počet svítidel ve funkci Slave je omezen (max. 60 ks).

MONTÁŽ

1. Demontujte difuzér pomocí dodaného imbusového klíče a otevřete svítidlo.
2. Odklopte LED panel.
3. Protáhněte přívodní kabel otvorem v krytu svítidla.
4. Umístěte svítidlo na požadované místo a zafixujte.
(Pozor na směr. Ten je označen slovem "UP" na krytu svítidla.)
5. Správně zapojte kabel ke svorce a zafixujte lehkým dotažením. **(Pozor: Zemní vodič musí být pevně připojen.)**
6. Připojte pevně baterii k nouzovému modulu. 
7. Přiklopte LED panel.
8. Přimontujte difuzor.




ROCKDISC II (S KRYTEM)

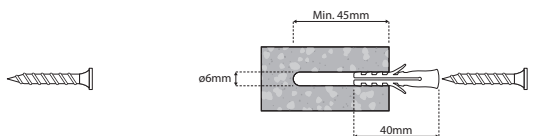


Upozornění:

- U kamene nevrtejte do spáry/ hrany kamene
- Nepoužívejte pneumatické vrtací kladivo do měkkého kamene
- Vyčistěte vrt od prachu

5 Připojení vodičů

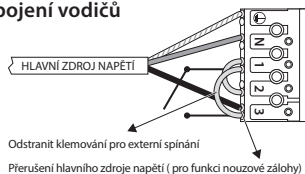

Nouzový modul

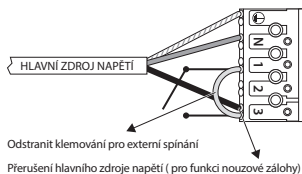

Nouzový modul + senzor (bez spínače)

AUTOTEST

Indikátor


- Svítil zeleně:**
Nouzový driver & baterie v pořádku
- Bliká červené světlo:**
Test selhal
Zkontrolujte svítidlo
- Svítil žlutě:**
Probíhá test



Testy	Stav baterie během testu	Čas zahájení	Doba trvání testu	Frekvence měření	Výsledek	Status indikátoru
1 Nouzový driver / baterie / napájení	Nabíjení	První připojení k síti	Real-time	Non-stop	OK	Svítil zeleně
					Test selhal	Bliká červené světlo
2 Test vytrvalosti	Vybití	30 dnů po prvním připojení k síti	Test vytrvalosti (1 hodina)	1 krát za rok	OK	Svítil zeleně
					Test selhal	Bliká červené světlo
					Probíhající test	Svítil žlutě
Poznámky:		Pokud napájecí napětí selže až do 24 hodin před naplánovaným autotestem, test se uskuteční nejdříve za 7 dnů po opravě napájecího zdroje.				
3 Nouzový modul	Vybití	60 dní po prvním připojení k síti	1 min.	1 krát za měsíc	OK	Svítil zeleně
					Test selhal	Bliká červené světlo
					Probíhající test	Svítil žlutě
Poznámky:		Pokud napájecí napětí selže až do 4 hodin před naplánovaným autotestem, test se uskuteční nejdříve za 10 hod po opravě napájecího zdroje.				


VÝMĚNA BATERIE

- Nejprve odpojte přívod napětí.
- Odpojte baterie od nouzového modulu.
- Odšroubujte plastové úchyty.
- Odstraňte původní baterie.
- Přípevněte nové baterie plastovými úchyty.
- Připojte baterii k nouzovému modulu.
- Zaznamenejte si datum výměny baterie.

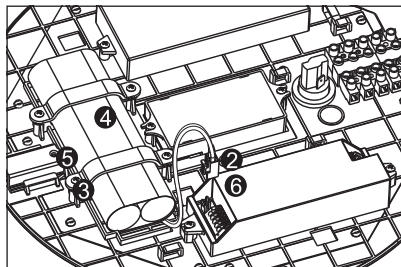


VOLITELNÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI

K dispozici 2 možnosti nastavení teploty chromatičnosti pomocí přepínače umístěného přímo na svítidle. Přepínač je umístěn vedle LED modulu a je dostupný po odstranění ochranného krytu.

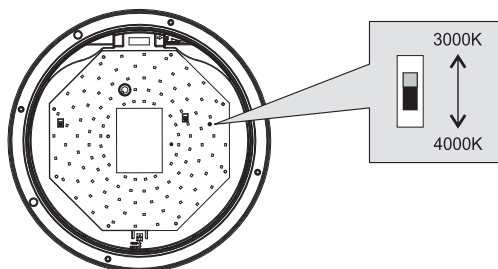




MOŽNOSTI NASTAVENÍ SVÍTIVOSTI

Možnost nastavení 3 úrovní jasu ovládané přepínačem na LED panelu. Přepínač je umístěn vedle LED modulu a je dostupný po odstranění ochranného krytu.

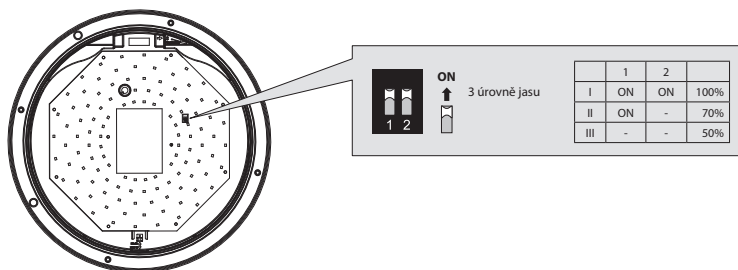

ÚDRŽBA

1. Nejprve vypněte přívod proudu.
2. Nedotýkejte se LED diod při údržbě ani čištění.
3. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky.

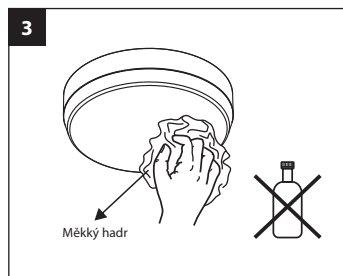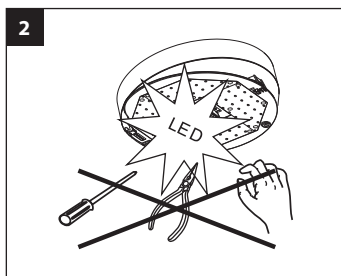

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vyřazené elektronické přístroje nepatří do směsného odpadu. Prosíme recyklujte na místech tomu určených. Případně se poradte s místním úřadem nebo svým prodejcem.



ACHTUNG

Lesen Sie die folgende Anleitung bitte aufmerksam durch, um eine korrekte Ausführung der Montage zu gewährleisten. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.

HINWEIS

1. Das Produkt muss durch einen qualifizierten Techniker installiert werden. Die Installation muss, vor der Montage, bei abgeschalteter Versorgungsspannung vorgenommen werden.
2. Die Leitung zur Spannungsversorgung muss einen Mindestquerschnitt von $3 \times 1,0 \text{ mm}^2$ aufweisen und entsprechend den neusten IEE-Vorschriften oder den nationalen Vorschriften angeschlossen sein.
3. Schalten Sie die Spannungsversorgung des Treibers ab, bevor Sie den Akku austauschen.
4. Elektronische Schaltung und zugehörige Teile nicht berühren.
5. Falls eine Leuchtdauer von 1 Stunde nicht mehr erreicht wird, muss der Akku ausgetauscht werden.
6. Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, um den Akku austauschen zu lassen und verwenden Sie für andere Reparaturen nur Originalersatzteile.
7. ID-Code zum Herstellungsdatum des Akkus: z. B. 1810 – 2018, Woche 10.
8. LEDs bei Installation und Wartung nicht berühren.
9. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
10. Durch Selbstentladung nimmt die Ladung des Akkus langsam ab, wenn das Gerät nicht mit dem Netz verbunden ist. Bei längerer Spannungslosigkeit kann der Akku beschädigt werden. Hierdurch verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie.
11. Auf vielen Baustellen können Stromkreise während der Bauarbeiten unkontrolliert und wiederholt unterbrochen werden. Dadurch können sich die Akkus entladen. Häufiges Laden und Entladen eines Akkus verkürzt seine Lebensdauer und kann zum vorzeitigen Ausfall führen. Hierdurch verursachte Schäden fallen nicht unter die Garantie.


TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung: AC 220-240V 50/60Hz


Lichtquelle: LED SMD2835

Akku: Ni-Cd Leuchtdauer: 1 h

Betriebstemperatur: -20°C – $+50^{\circ}\text{C}$



Rockdisc II



Rockdisc II
Halb abgeschirmt

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Artikelnr.	Betriebsspannung	LED-Typ	Leistung*	Max. Lichtstrom	Max. Lichtstrom im Notbetrieb	Sensor
40009121	220-240V 50/60Hz	SMD2835	15,5W	1300Lm	250Lm	-
40009131	220-240V 50/60Hz	SMD2835	16W	1300Lm	250Lm	Ja
40009161	220-240V 50/60Hz	SMD2835	15,5W	1000Lm	180Lm	-
40009171	220-240V 50/60Hz	SMD2835	16W	1000Lm	180Lm	Ja

*) Die Leistung, die aufgenommen wird, während der Akku geladen wird, kann bis zu 8 W höher sein und nimmt allmählich ab, bis bei vollständig geladenem Akku die angegebene Leistungsaufnahme erreicht wird.

MIKROWELLEN-SENSOR - BESCHREIBUNG

Ansprechbereich max. (T x H), 14m x 6m

Ansprechempfindlichkeit: 25% - 100%, einstellbar

Leuchtdauer: 5s - 30 Minuten, einstellbar

Tageslicht 1: 5 - 15Lux, einstellbar oder ausschalten

Tageslicht 2: 35 - 150Lux, einstellbar oder ausschalten (bei Tageslichtergänzung)

Nachlaufzeit: 5 - 30s - 1 - 5 - 15 - 30 Minuten (einstellbar)

Nachlaufzeit Orientierungsbeleuchtung:


0 - 10 - 20 - 30 - 60 - ∞ Minuten (einstellbar)

Montagehöhe max. 6 m


Bewegungserkennung: 0,5 bis 3m/s

Erkennungswinkel: 150° (Wandmontage),

360° (Deckenmontage)




Ansprechbereich Wandmontage (Einheit: m)
Empfohlene Montagehöhe: 1 - 1.8m




Ansprechbereich Deckenmontage (Einheit: m)
Empfohlene Montagehöhe: 2.5 - 6m

MIKROWELLEN-SENSOR - EINSTELLEN DER PARAMETER

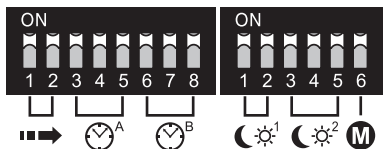

Ansprechbereich


Diese Einstellung bestimmt den Ansprechbereich des Bewegungsmelders. Hierzu dienen die DIP-Schalter am Sensor, siehe Abbildung unten. Beachten Sie bitte, dass sich bei geringerer Empfindlichkeit auch der Ansprechbereich verkleinert.



	1	2	
I	ON	ON	100%
II	—	ON	75%
III	ON	—	50%
IV	—	—	25%

Nachlaufzeit


Dies ist die Zeit, während der die Leuchte mit 100% Helligkeit leuchtet. Die Einstellung erfolgt an den DIP-Schaltern am Sensor, siehe Abbildung unten. Während der Installation der Leuchte ist die Einstellung Laufzeit (5s) eine praktische Hilfe, um die korrekte Funktion im gewünschten Bereich zu überprüfen.



	3	4	5	
I	ON	ON	ON	5s
II	—	ON	ON	30s
III	ON	—	ON	1min
IV	—	—	ON	5min
V	ON	ON	—	15min
VI	—	—	—	30min

Nachlaufzeit, Orientierungsbeleuchtung


Während dieser Zeit leuchtet die Leuchte mit niedriger Helligkeit (20%). Wenn hier der Wert $+\infty$ eingestellt ist, brennt die Leuchte ständig mit einer Helligkeit von 20%, wenn keine Bewegung erkannt wird. Die Einstellung erfolgt an den DIP-Schaltern am Sensor, siehe Abbildung unten.



	6	7	8	
I	ON	ON	ON	0s
II	—	ON	ON	10min
III	ON	—	ON	20min
IV	—	—	ON	30min
V	ON	ON	—	60min
VI	—	—	—	$+\infty$

Tageslicht 1


Hierbei schaltet der Sensor die Leuchte ein, wenn in der Umgebung helles Tageslicht (15Lux), wenig Tageslicht (10Lux) oder fast Dunkelheit (5Lux) herrscht. Der Sensor kann hier auch ausgeschaltet werden. Solange die Helligkeit oberhalb des eingestellten Werts liegt, schaltet die Leuchte bei erkannter Bewegung nicht ein.



	1	2	
I	ON	ON	Disable
II	—	ON	15Lux
III	ON	—	10Lux
IV	—	—	5Lux

Tageslicht 2

Dies gilt nur in Modus 2. Es handelt sich um die Tageslichthelligkeit, bei der die Leuchte mit niedriger Helligkeit leuchtet.




	3	4	5	
I	ON	ON	ON	Disable
II	—	ON	ON	150Lux
III	ON	—	ON	100Lux
IV	—	—	ON	75Lux
V	ON	—	—	50Lux
VI	—	—	—	35Lux

Modus

Modus 1: Die Leuchte schaltet bei erkannter Bewegung nicht ein, wenn die Helligkeit des Tageslichts über dem bei "Tageslicht 1" eingestellten Wert liegt.


Modus 2: Falls die Helligkeit des Tageslichts unter den bei "Tageslicht 2" eingestellten Wert absinkt arbeitet die Leuchte mit niedriger Helligkeit. Bei erkannter Bewegung wird auf 100% umgeschaltet.



	6	
I	ON	Mode 1
II	—	Mode 2


MIKROWELLEN-SENSOR - EINSTELLEN DER PARAMETER

A 0% / 100% / 20%

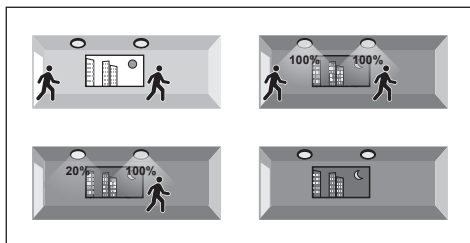


M Modus		6		Nachlaufzeit						
ON	↑	I	ON	Mode 1	✓	ON	6	7	8	
ON	↑	I	ON	Mode 1	✓	ON	6	7	8	0s
ON	↑	II	—	Mode 2	✓	ON	6	7	8	10min
ON	↑	III	ON	—	✓	ON	6	7	8	20min
ON	↑	IV	—	—	✓	ON	6	7	8	30min
ON	↑	V	ON	ON	✓	ON	6	7	8	60min
ON	↑	VI	—	—	✓	ON	6	7	8	+∞

B 0% / 100%

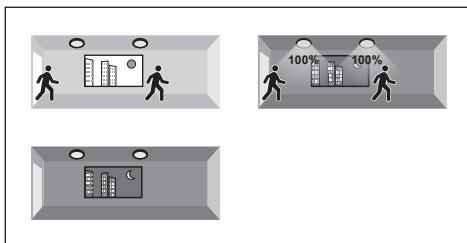


M Modus		6		Nachlaufzeit						
ON	↑	I	ON	Mode 1	✓	ON	6	7	8	
ON	↑	I	ON	Mode 1	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>0s</td> </td>	7 <td>8</td> <td>0s</td>	8	0s
ON	↑	II	—	—	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>10min</td> </td>	7 <td>8</td> <td>10min</td>	8	10min
ON	↑	III	ON	—	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>20min</td> </td>	7 <td>8</td> <td>20min</td>	8	20min
ON	↑	IV	—	—	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>30min</td> </td>	7 <td>8</td> <td>30min</td>	8	30min
ON	↑	V	ON	ON	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>60min</td> </td>	7 <td>8</td> <td>60min</td>	8	60min
ON	↑	VI	—	—	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>+∞</td> </td>	7 <td>8</td> <td>+∞</td>	8	+∞

C 20% / 100%

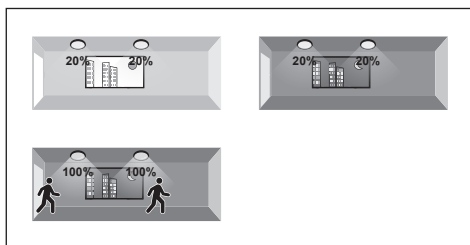

M Modus		6		Nachlaufzeit						
ON	↑	I	ON	Mode 1	✓	ON	6	7	8	
ON	↑	I	ON	Mode 1	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>0s</td> </td>	7 <td>8</td> <td>0s</td>	8	0s
ON	↑	II	—	Mode 2	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>10min</td> </td>	7 <td>8</td> <td>10min</td>	8	10min
ON	↑	III	ON	—	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>20min</td> </td>	7 <td>8</td> <td>20min</td>	8	20min
ON	↑	IV	—	—	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>30min</td> </td>	7 <td>8</td> <td>30min</td>	8	30min
ON	↑	V	ON	ON	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>60min</td> </td>	7 <td>8</td> <td>60min</td>	8	60min
ON	↑	VI	—	—	✓	ON	6 <td>7 <td>8</td> <td>+∞</td> </td>	7 <td>8</td> <td>+∞</td>	8	+∞


D 0% / 20% je nach Tageslicht / 100% bei Bewegung

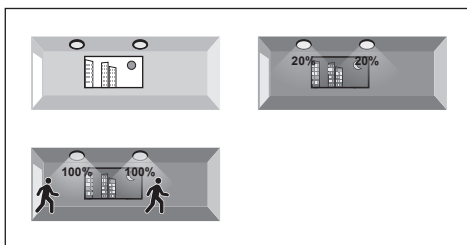


M Modus		6	
ON	↑	I	ON
ON	↑	I	ON
ON	↑	II	—

MASTER/SLAVE FUNKTION


Funktion A

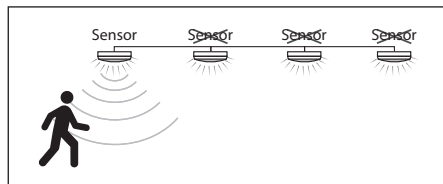


Funktion B

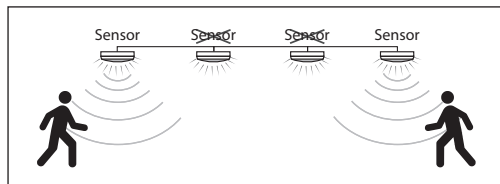

Funktion A - Zentral geschaltet

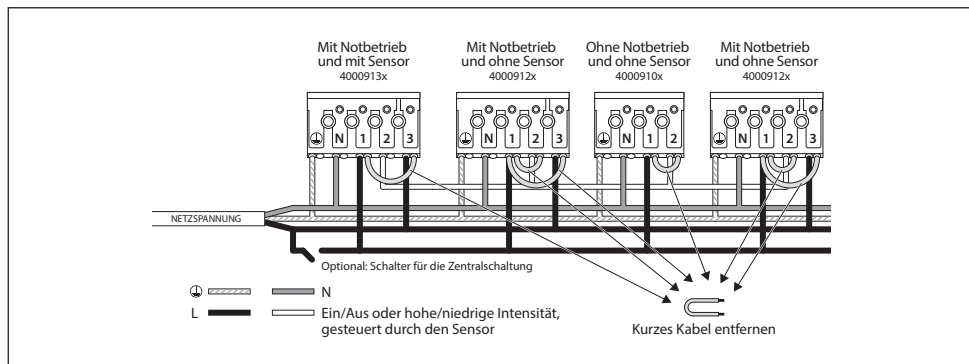

Funktion B - Nur über eingebaute Sensoren schaltbar

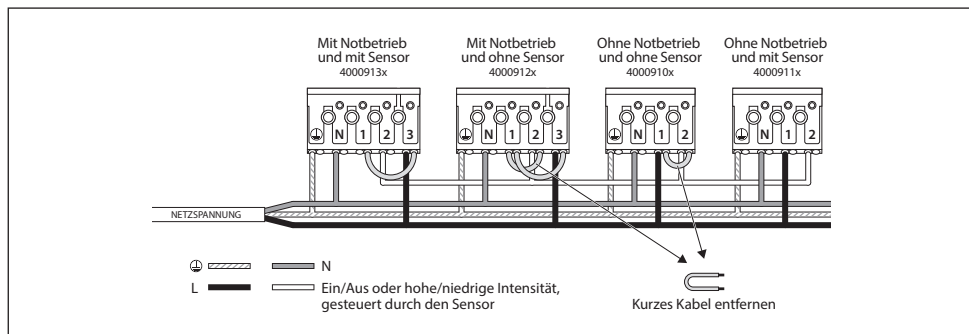


⚠ Die Anzahl der Slaves ist begrenzt (max. 60 Stück).

NL
EN
FR
CZ
DE



MONTAGE

1. Demontieren Sie den Diffusor mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel und öffnen Sie die Leuchte.
2. LED-Panel öffnen.
3. Führen Sie das Anschlusskabel durch die Tülle.
4. Befestigen Sie die Leuchte mit Schrauben auf der Montagefläche.
(Achten Sie auf die richtige Ausrichtung. Diese wird durch die "UP"-Markierung auf der Unterseite der Leuchte angegeben.)
5. Schließen Sie das Anschlusskabel korrekt an den Klemmen an und fixieren Sie es mit der Zugentlastung.
(Achtung: Erdungskabel muss fest angeschlossen werden.)
6. Verbinden Sie den Stecker des Akkus mit dem Anschluss "Battery +/-" an der Notstromversorgung. ⚠
7. LED-Panel schließen.
8. Abschirmung anbringen.

ROCKDISC II

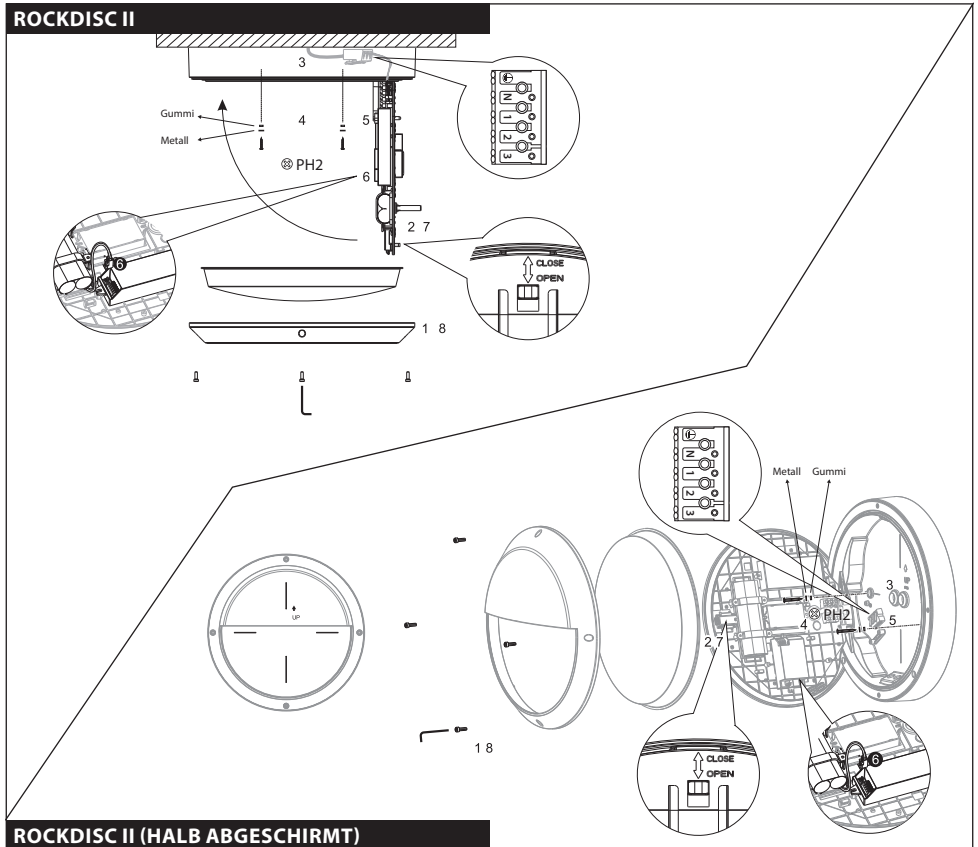


ROCKDISC II (HALB ABGESCHIRMT)

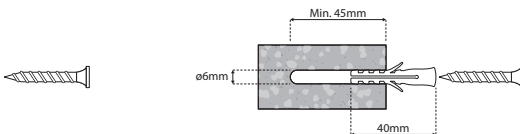


- Achten Sie darauf:**
- Bei Stein nicht in die Fuge/Kante des Steins bohren
 - Keinen Schlagbohrmaschine in weichem Stein verwenden
 - Das Bohrloch von Staub befreien

5 Anschluss des Kabels

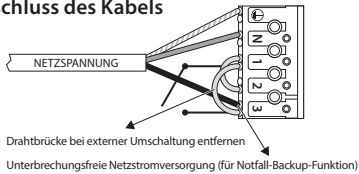

Version mit Notbetrieb

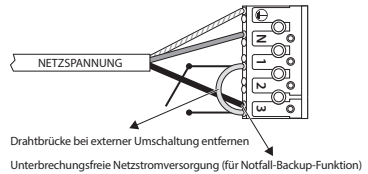

Version mit Notbetrieb und Sensor (geschaltete Phase nicht unbedingt erforderlich)

SELBSTTEST

Anzeige


1. **Grün:**
Treiber für Notbetrieb und Akkusystem normal
2. **Rot blinkend:**
Test fehlgeschlagen
Leuchte überprüfen
3. **Orange:**
Test läuft



	Tests	Status des Akkus während des Tests	Startzeit	Dauer des Tests	Häufigkeit der Messung	Ergebnis	Status Anzeige
1	Treiber für Notbetrieb / Akku / laden	Laden	Erster Anschluss am Stromnetz	Echtzeit	Dauer	Normal	Grün leuchtend
						Fehlgeschlagen	Rot blinkend
2	Test der Leuchtdauer	Entladen	30 Tage nach dem ersten Anschluss am Stromnetz	Testdauer (1 h)	1 mal jährlich	Normal	Grün leuchtend
						Fehlgeschlagen	Rot blinkend
						Test läuft	Orange leuchtend
Bemerkungen:		Falls die Netzspannungsversorgung 24 Stunden vor einem geplanten Test der Leuchtdauer ausfällt, wird der Test auf einen Zeitpunkt 7 Tage nach der Wiederherstellung der Netzspannungsversorgung verschoben.					
3	Notbetrieb	Entladen	60 Tage nach dem ersten Anschluss am Stromnetz	1 min.	1 mal monatlich	Normal	Grün leuchtend
						Fehlgeschlagen	Rot blinkend
						Test läuft	Orange leuchtend
Bemerkungen:		Falls die Netzspannungsversorgung bis zu 4 Stunden vor einem geplanten Funktionstest ausfällt, wird der Test auf einen Zeitpunkt 10 Stunden nach der Wiederherstellung der Netzspannungsversorgung verschoben.					


AKKU AUSTAUSCHEN

1. Spannungsversorgung der Leuchte unterbrechen.
2. Stecker des Akkus aus der Leiterplatte ziehen.
3. Kunststoffhalter entfernen.
4. Alten Akku entnehmen.
5. Neuen Akku mit den Kunststoffhaltern befestigen.
6. Stecker mit der Leiterplatte verbinden.
7. Datum der Inbetriebnahme des Akkus notieren.

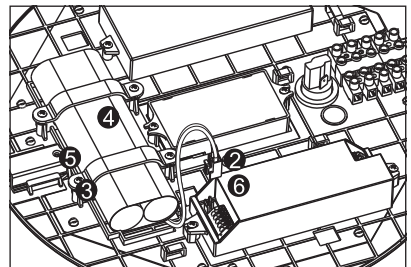


AUSWAHL DER FARBTEMPERATUR

Es gibt 2 mögliche Farbtemperaturen, die über einen Schalter auf dem LED-Panel eingestellt werden können. Der Schalter befindet sich auf dem LED-Panel und wird nach Abnehmen der Blende zugänglich.

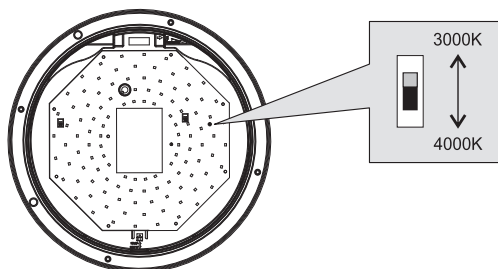




AUSWAHL DER HELLIGKEIT

Sie können an der Leuchte drei verschiedene Lumen-Werte einstellen. Der Schalter befindet sich neben dem LED-Modul und wird nach Abnehmen der Blende zugänglich.

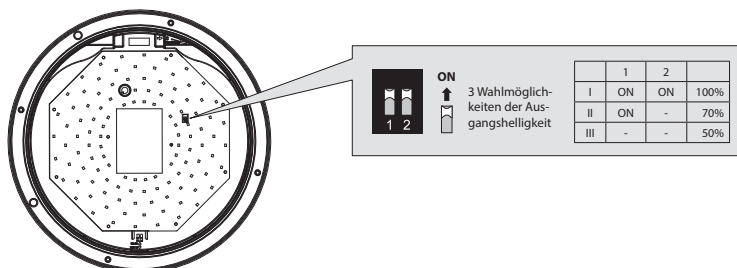

WARTUNG

1. Spannungsversorgung der Leuchte unterbrechen.
2. LEDs bei Installation und Wartung nicht berühren.
3. Zur Reinigung der Leuchte keine Chemikalien verwenden.

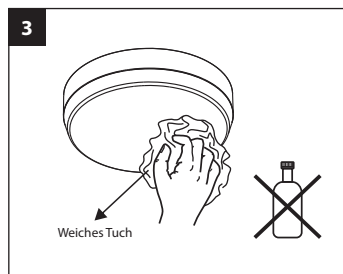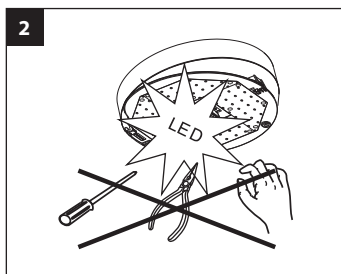

UMWELTSCHUTZ

Defekte Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie sie, falls möglich, dem Recycling zu. Für weitere Hinweise zum Recycling wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde oder Ihren Lieferanten.



PROLUMIA®

IMPORTER

NEDELKO B.V.

Riga 10

2993 LW BARENDRECHT

T +31 (0)180 64 54 00

E info@nedelko.nl

NEDELKO BELGIUM NV

Prins Boudewijnlaan 49

2650 EDEGEM

T +32 (0)3 826 99 99

E info@nedelko.be

NEDELKO S.R.O.

Ke Slivenci 48

154 00 PRAHA 5 - LOCHKOV

T +420 222 563 003

E info@nedelko.cz

NEDELKO GERMANY GMBH

Heinz-Bäcker-Str. 27

45356 ESSEN

T +49 (0)201 560503 50

E info@nedelko.de